



Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Nass-Estriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
45 mm Überdeckung

Diagramm 1 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
Fliesen und Steinbeläge
PVC und Linoleum bis 3 mm geklebt

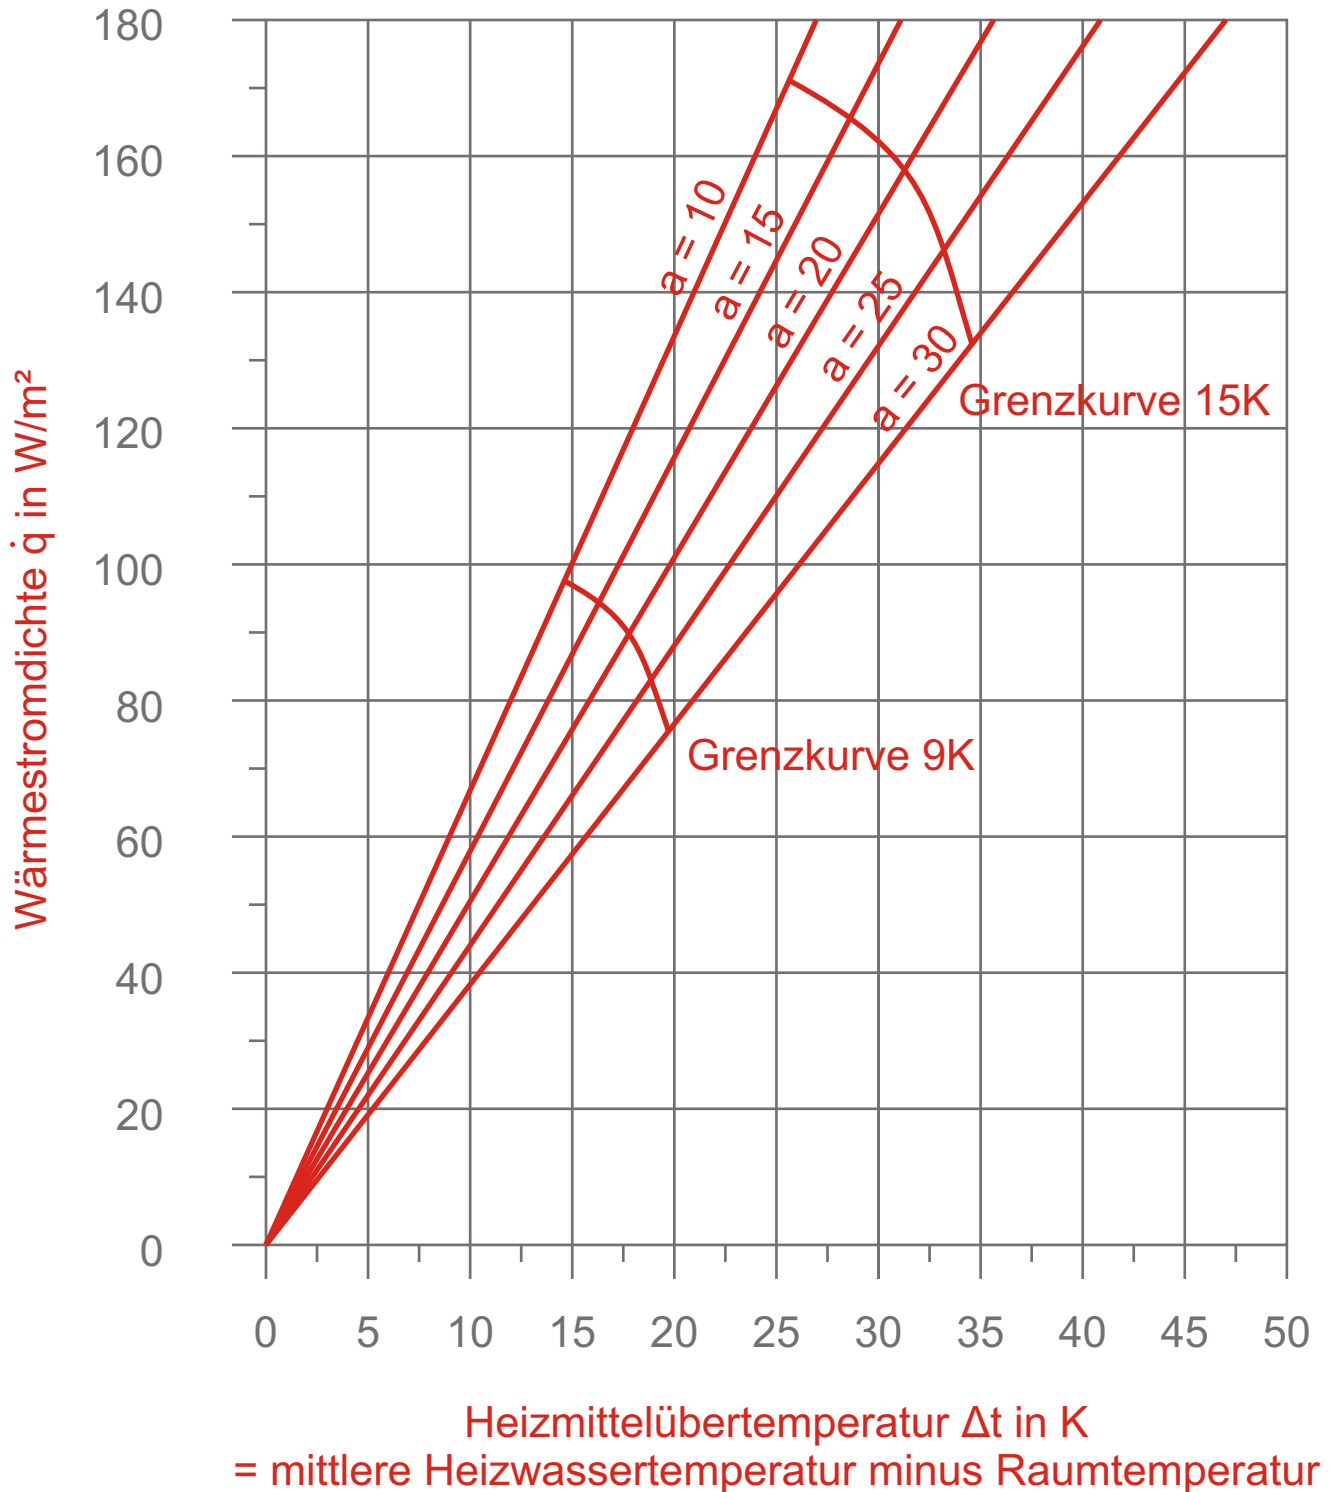


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Nass-Estriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
45 mm Überdeckung

Diagramm 2 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
Mosaikparkett 8 mm dick
Fliesen und Steinbeläge mit 20% Teppich

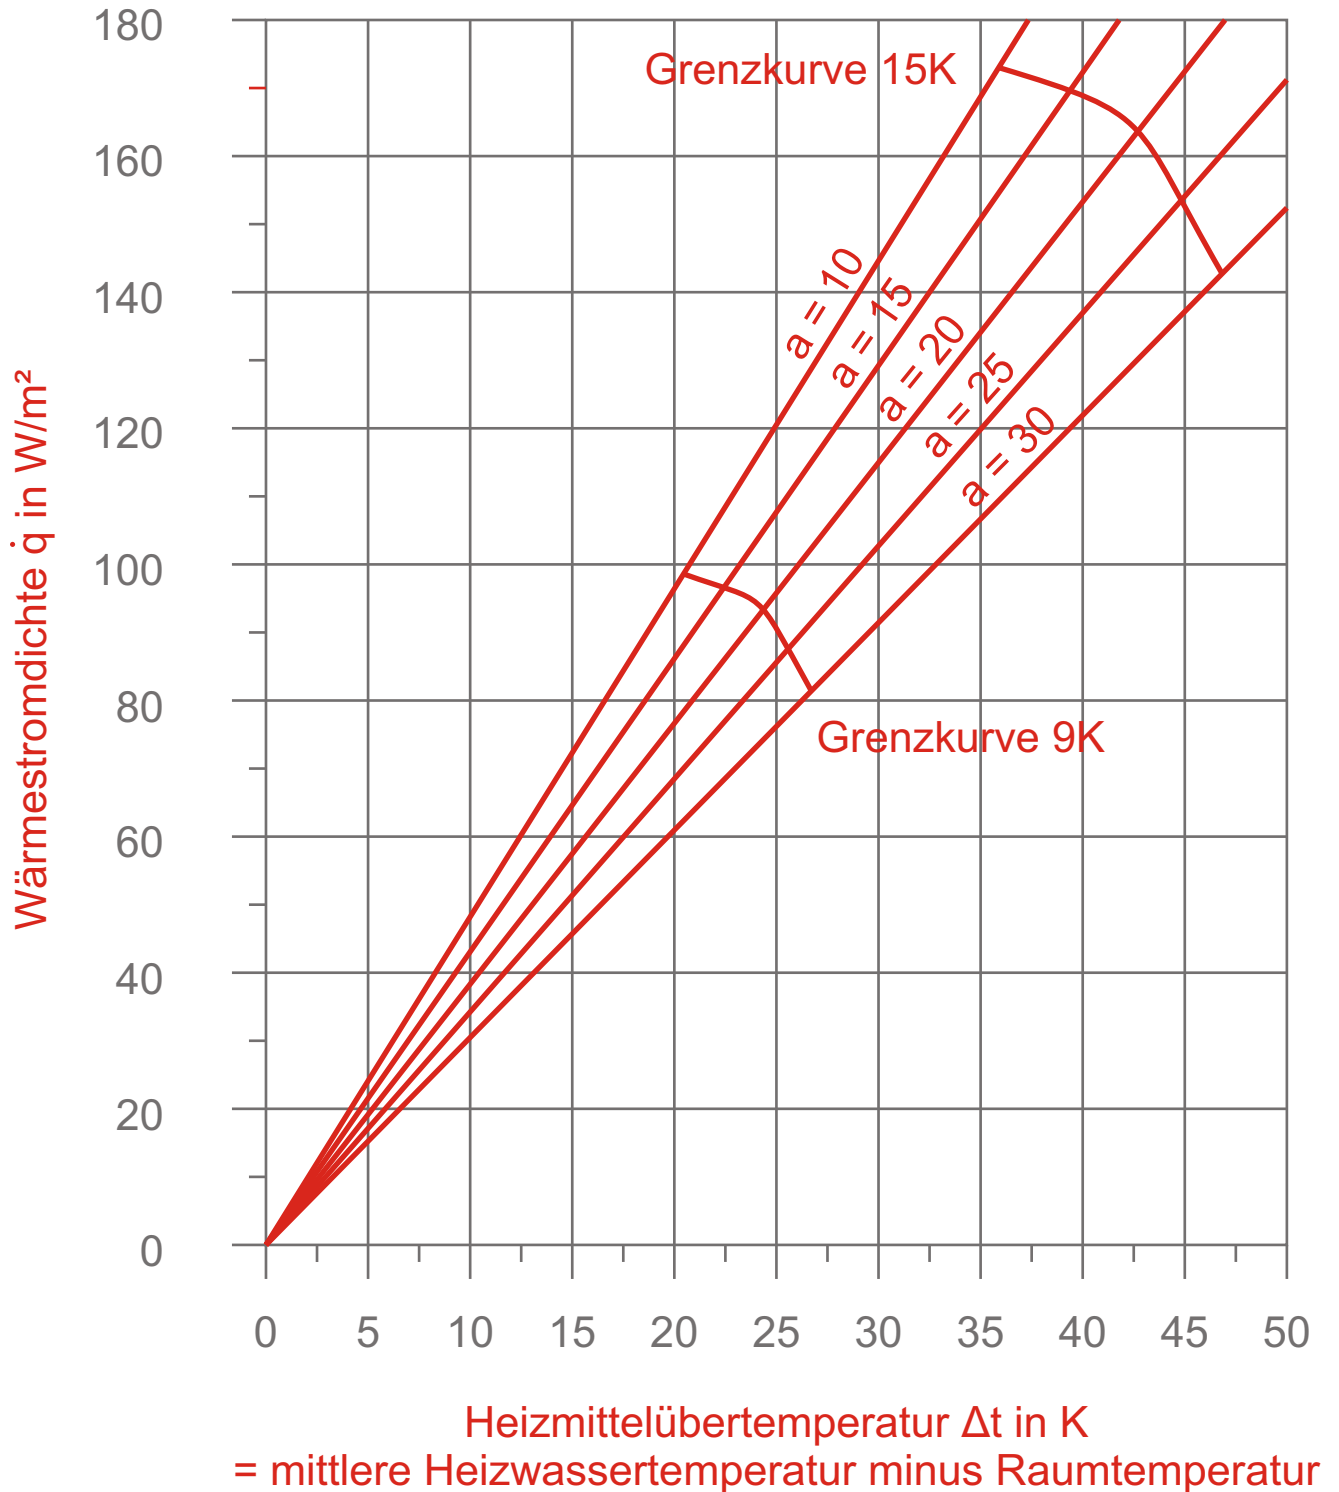


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Nass-Estriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
45 mm Überdeckung

Diagramm 3 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$
Teppich, Parkett 15 mm

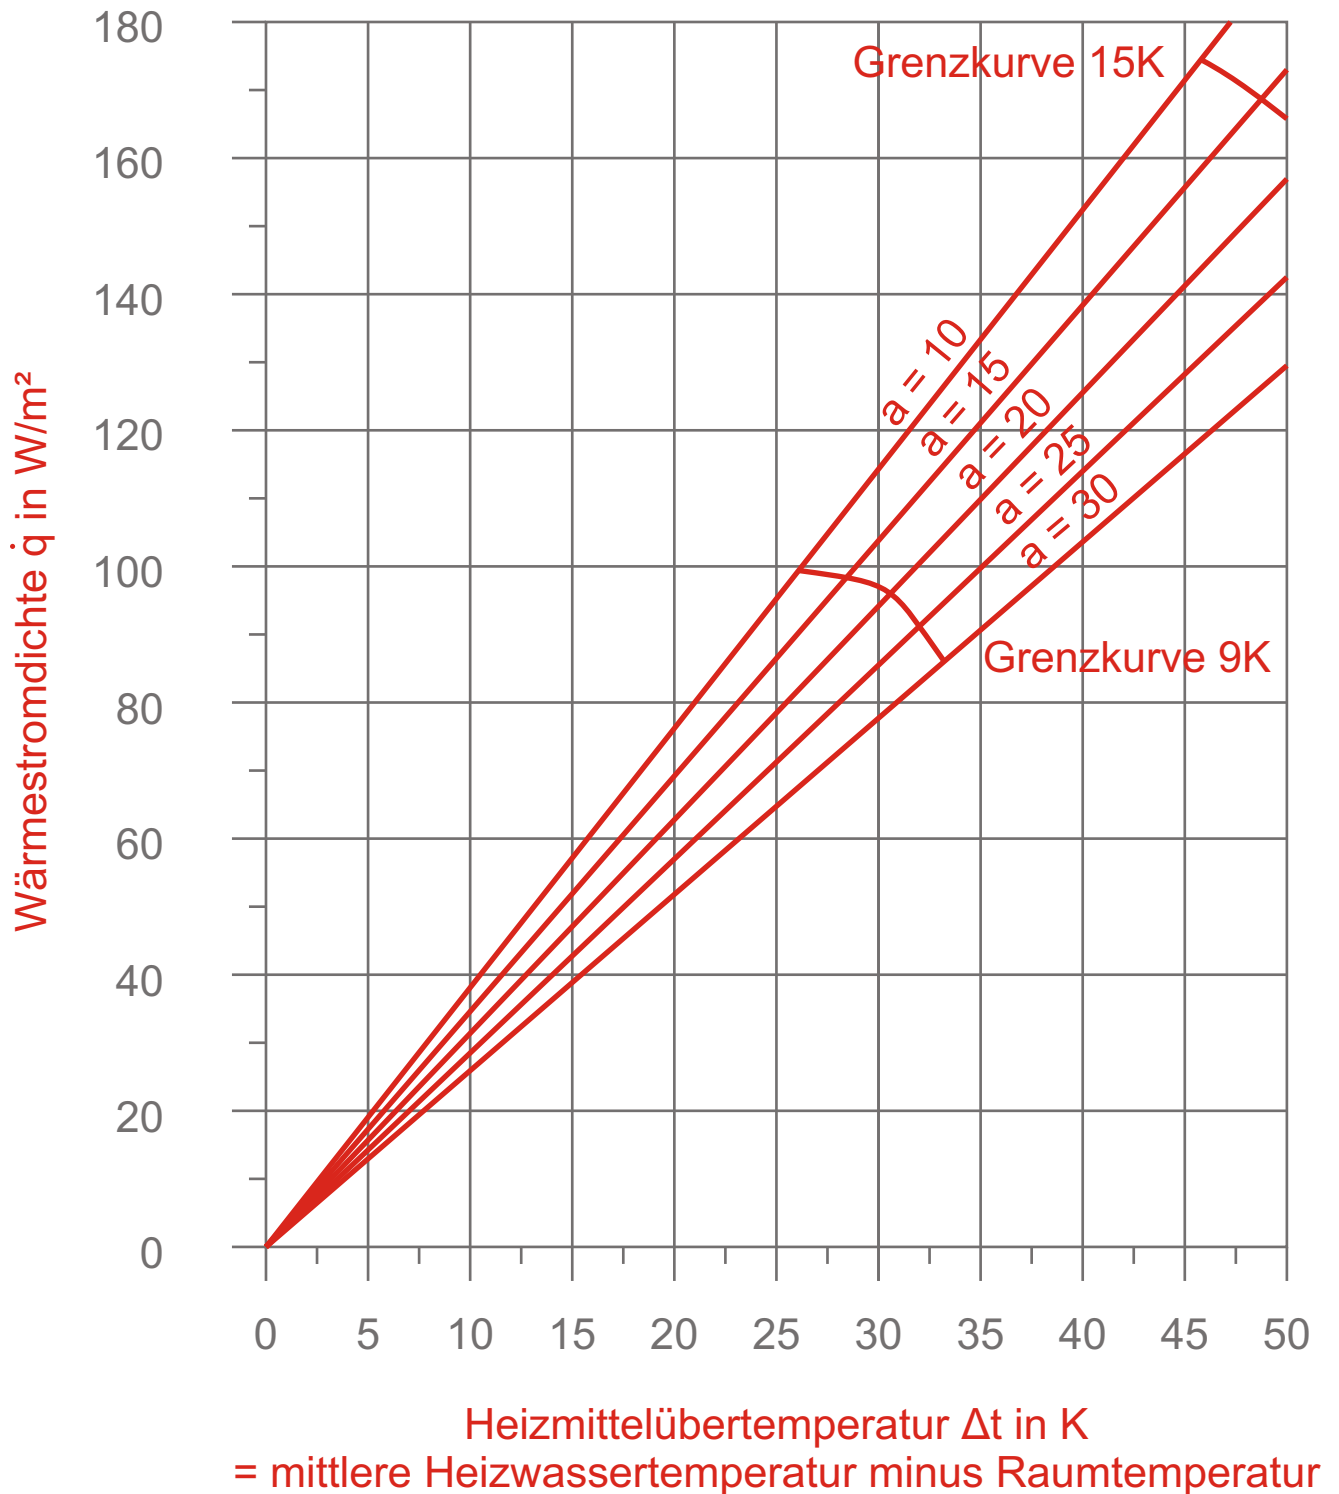


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Nass-Estriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
45 mm Überdeckung

Diagramm 4 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Teppich, Parkett 22 mm

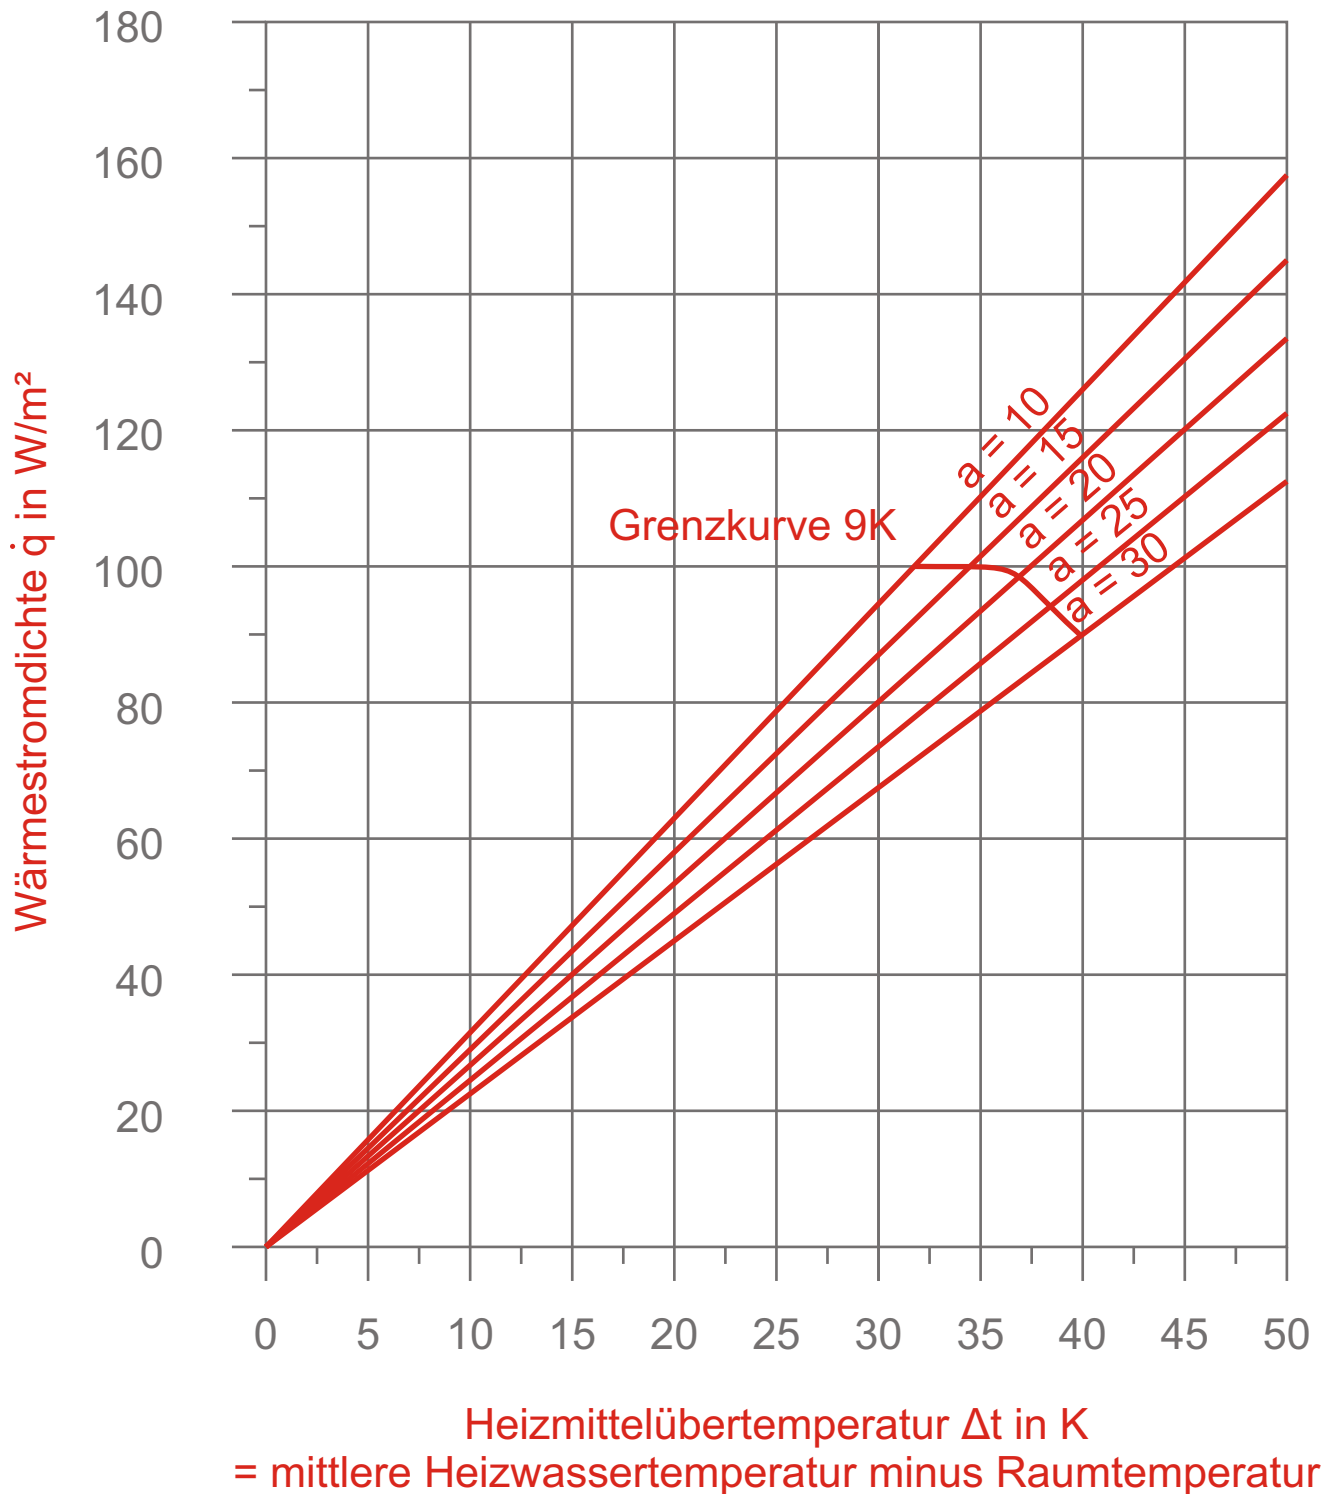


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Dünnestriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
30 mm Überdeckung

Diagramm 5 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
Fliesen und Steinbeläge
PVC und Linoleum bis 3 mm geklebt

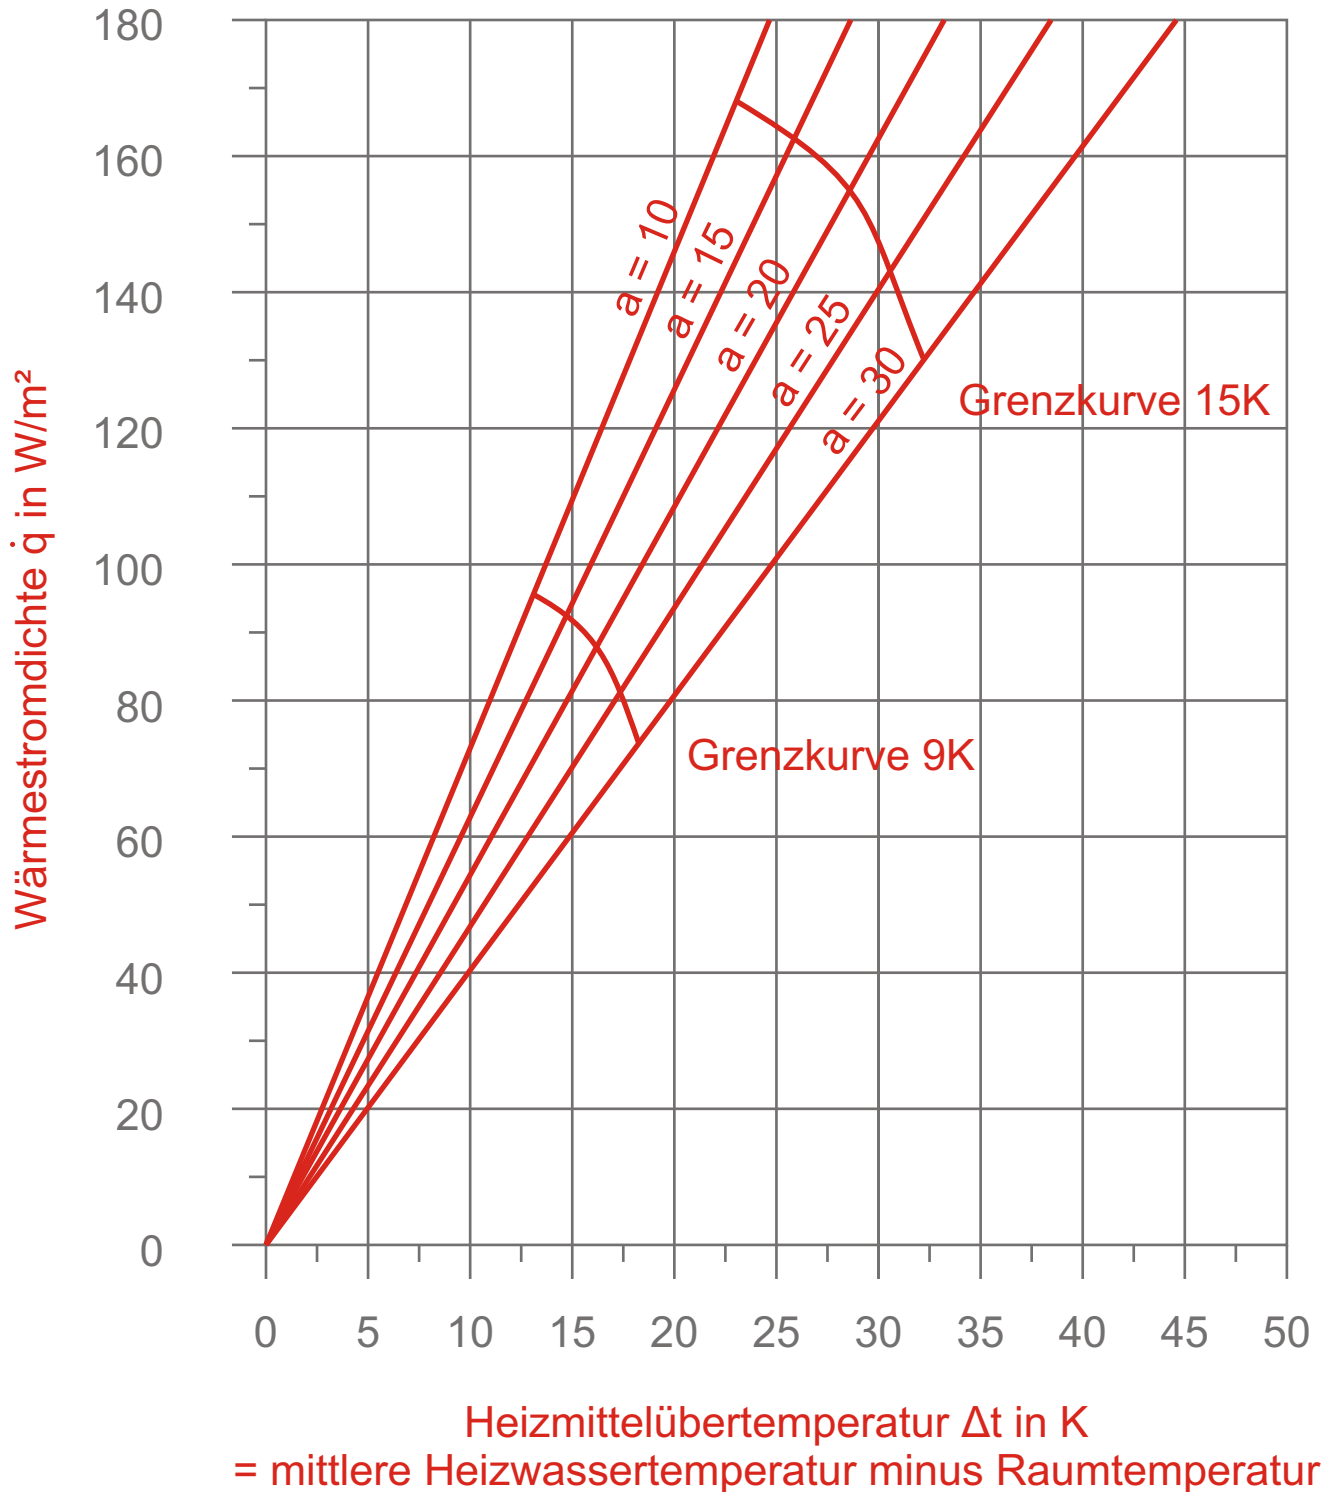


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
 Oberbelagsgruppen für Dünnestriche gültig für 12 x 0,7 mm
 und 14 x 0,8 mm ummantelt
 30 mm Überdeckung

Diagramm 6 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$
 Mosaikparkett 8 mm dick
 Fliesen und Steinbeläge mit 20% Teppich

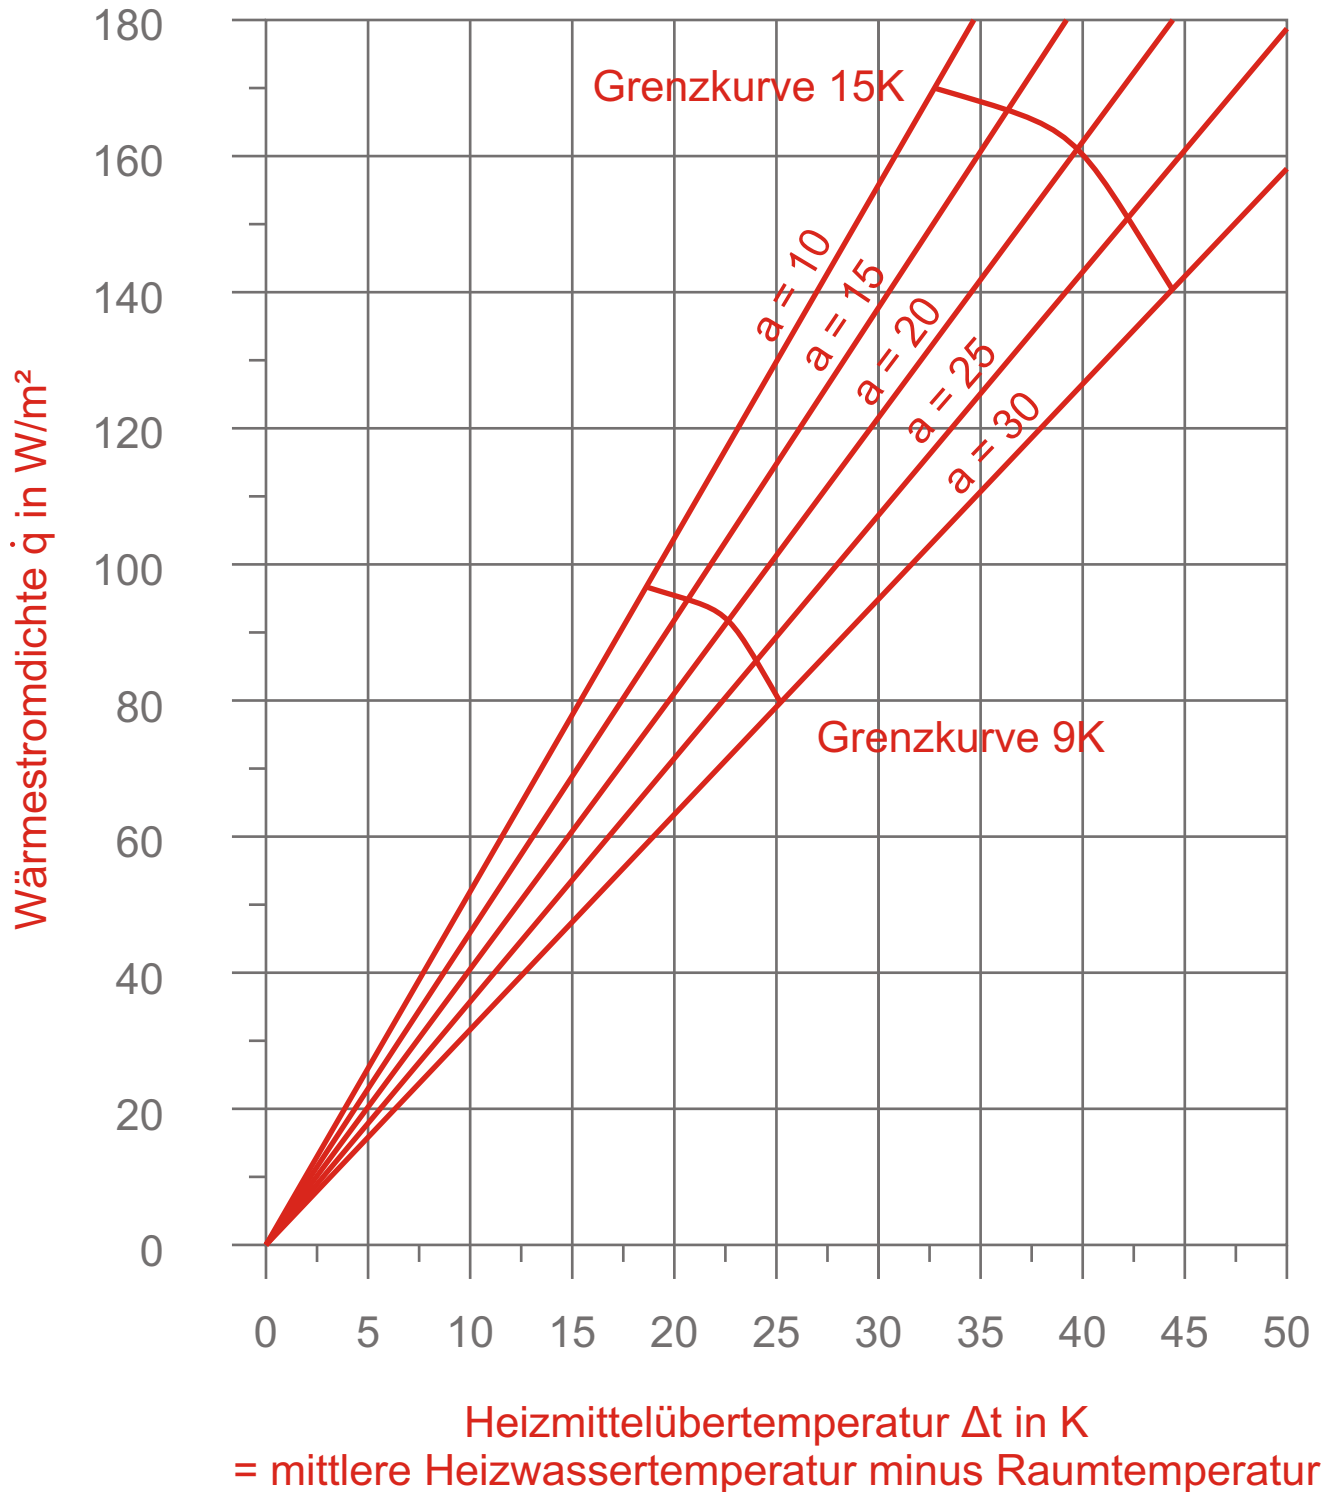


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Dünnestriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
30 mm Überdeckung

Diagramm 7 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$
Teppich, Parkett 15 mm

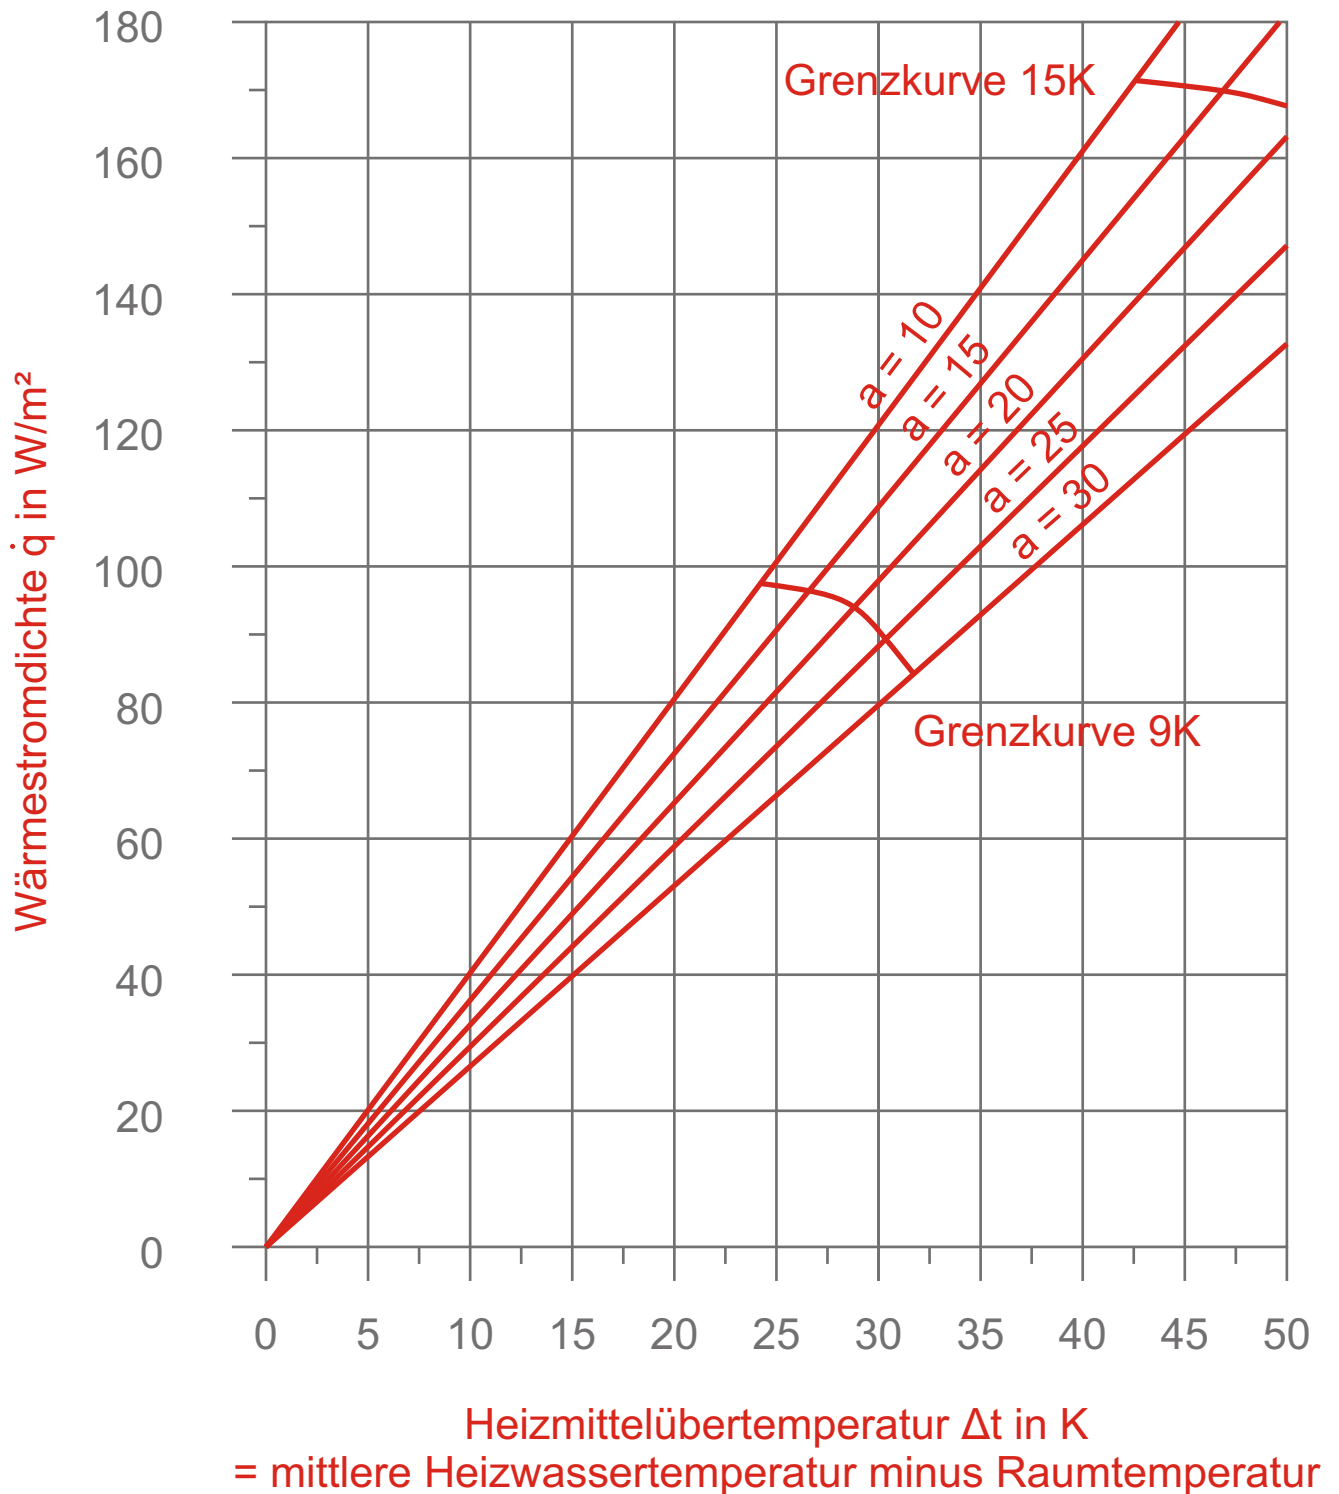


Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Dünnestriche gültig für 12 x 0,7 mm
und 14 x 0,8 mm ummantelt
30 mm Überdeckung

Diagramm 8 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Teppich, Parkett 22 mm

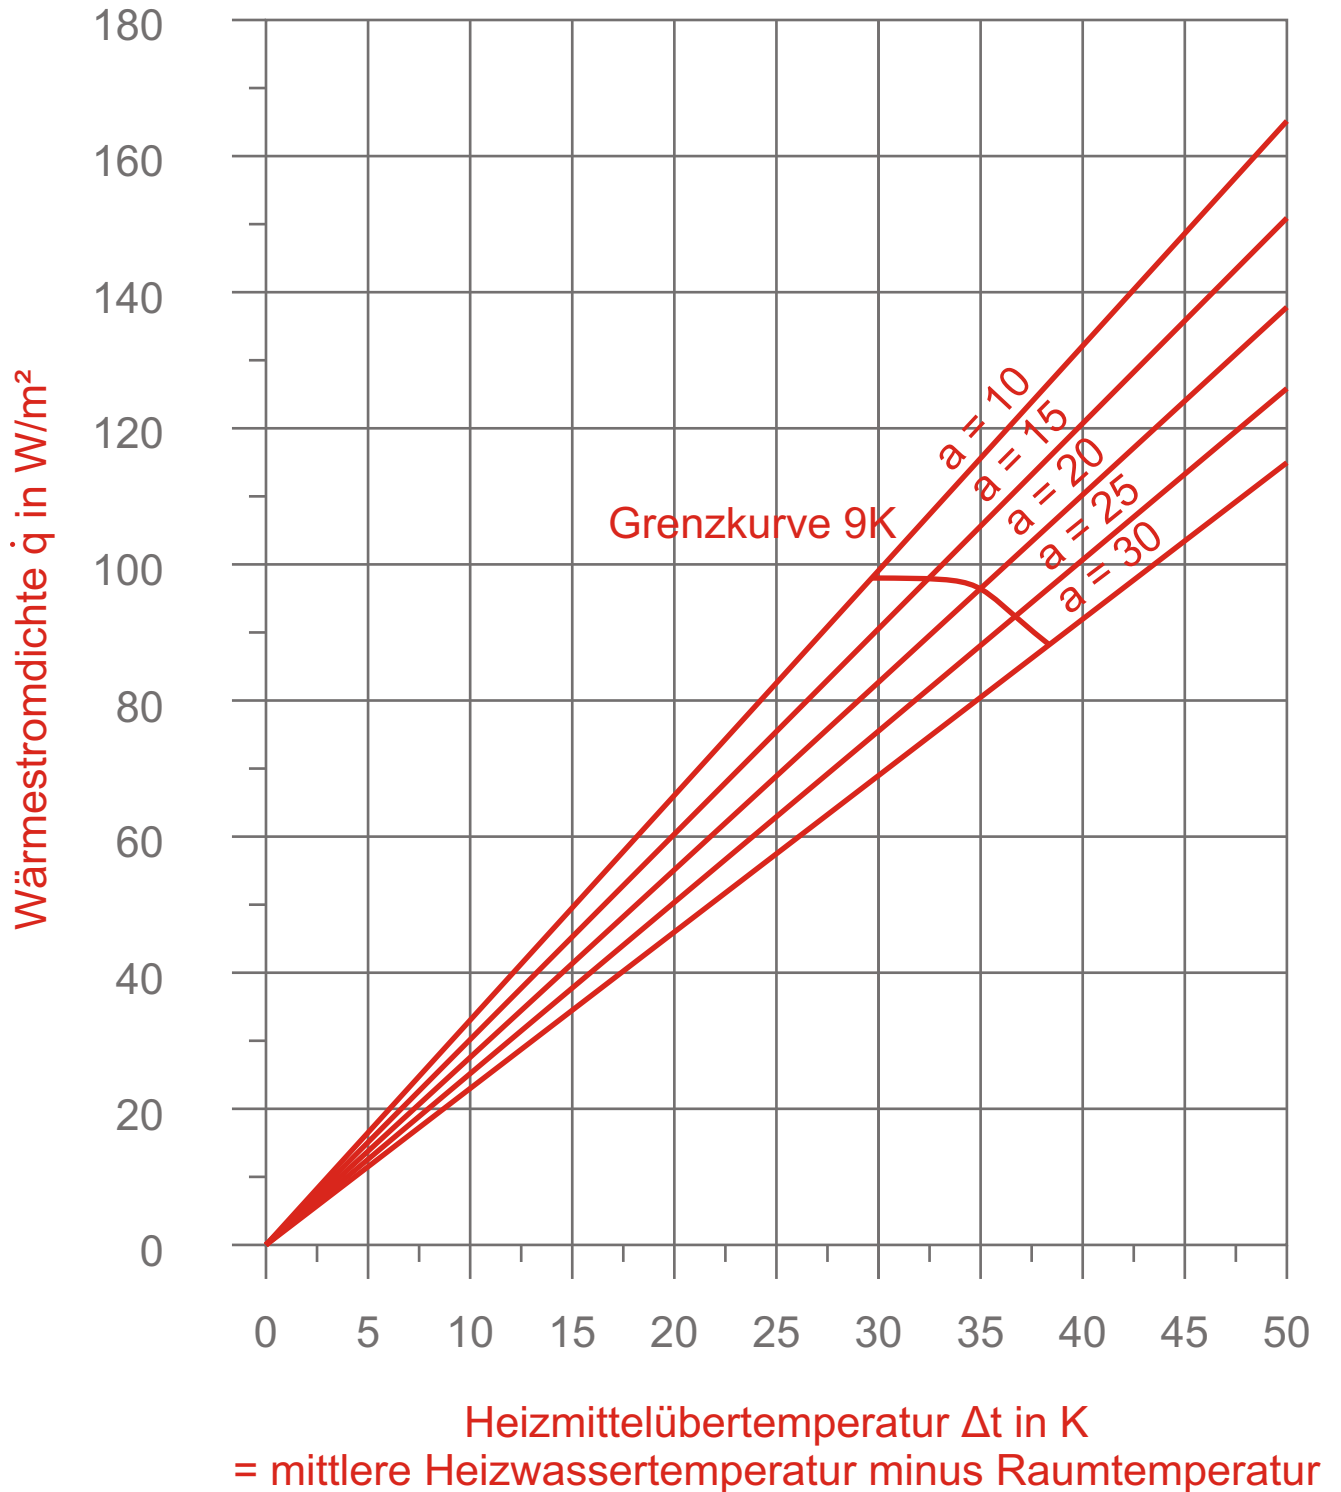

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Wandheizung
gültig für 12 x 0,7 mm ummantelt
Gesamtdicke 30 mm


Diagramm 9 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$

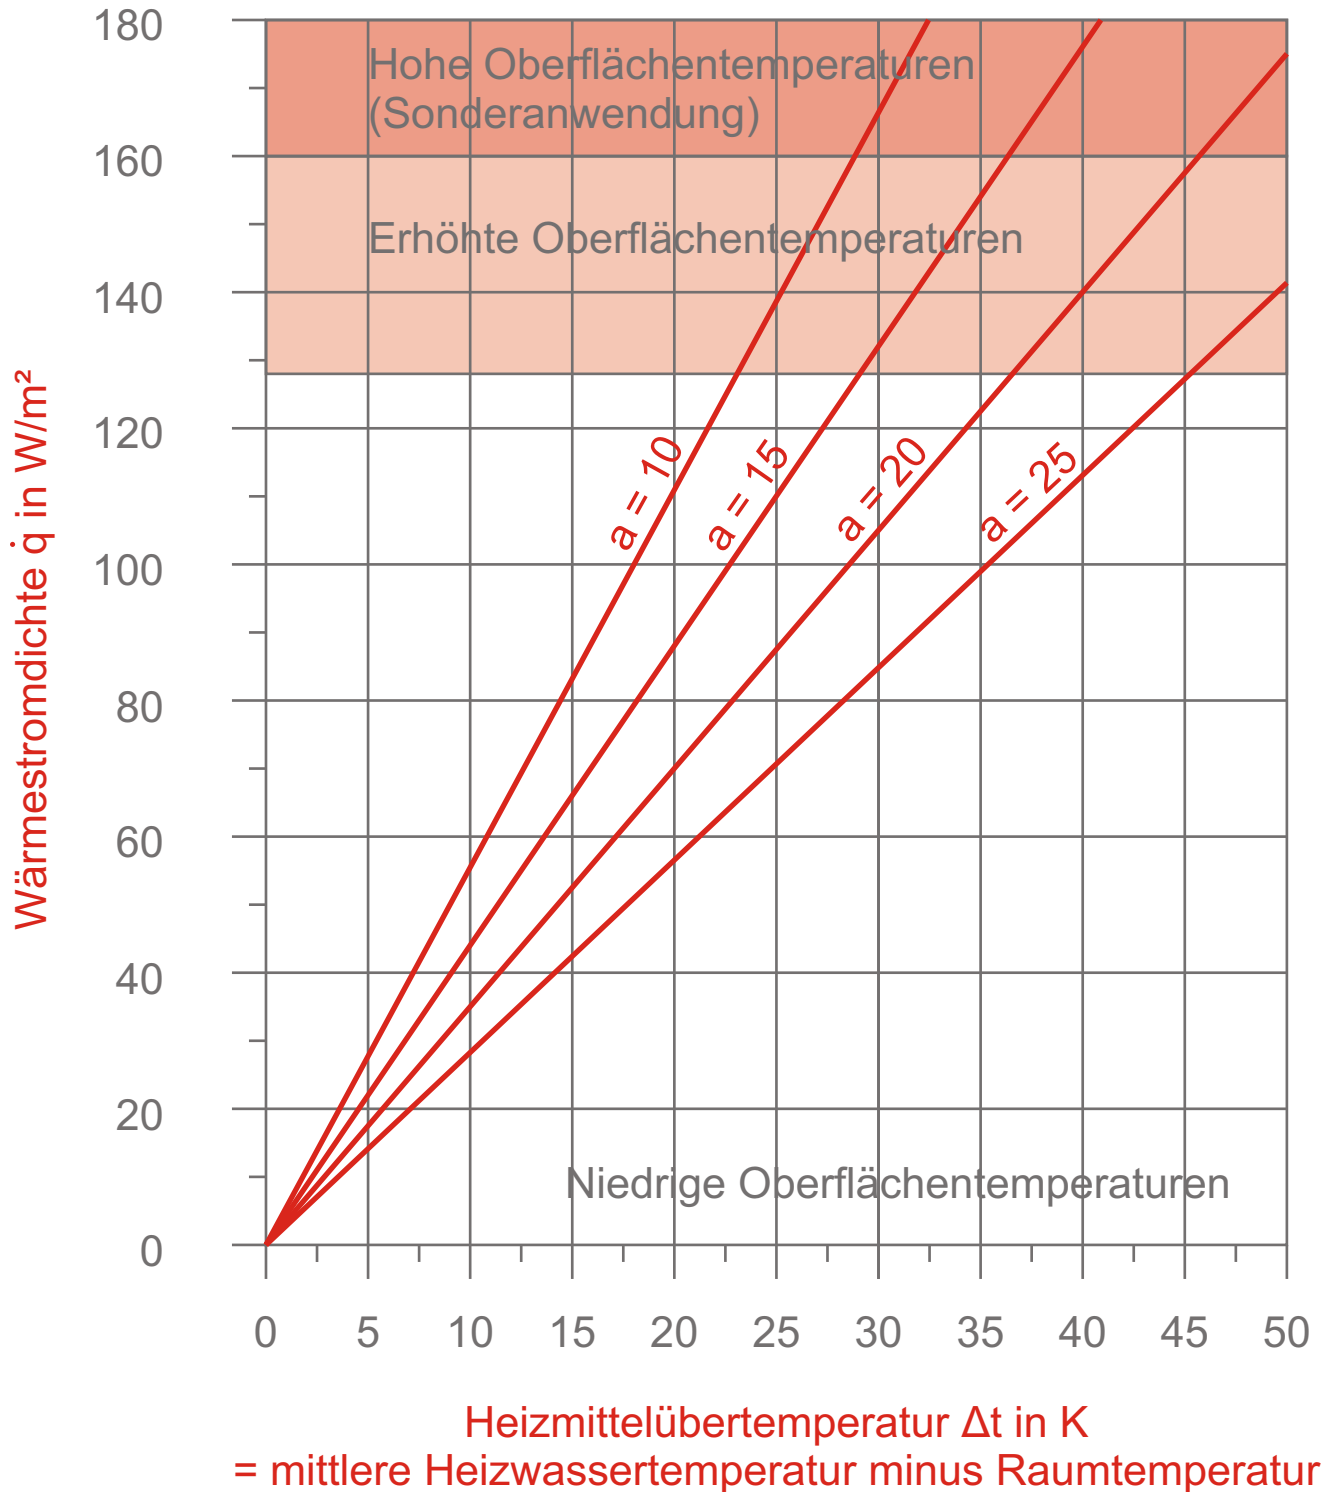

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Wandheizung
gültig für 12 x 0,7 mm ummantelt
Gesamtdicke 30 mm


Diagramm 10

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$

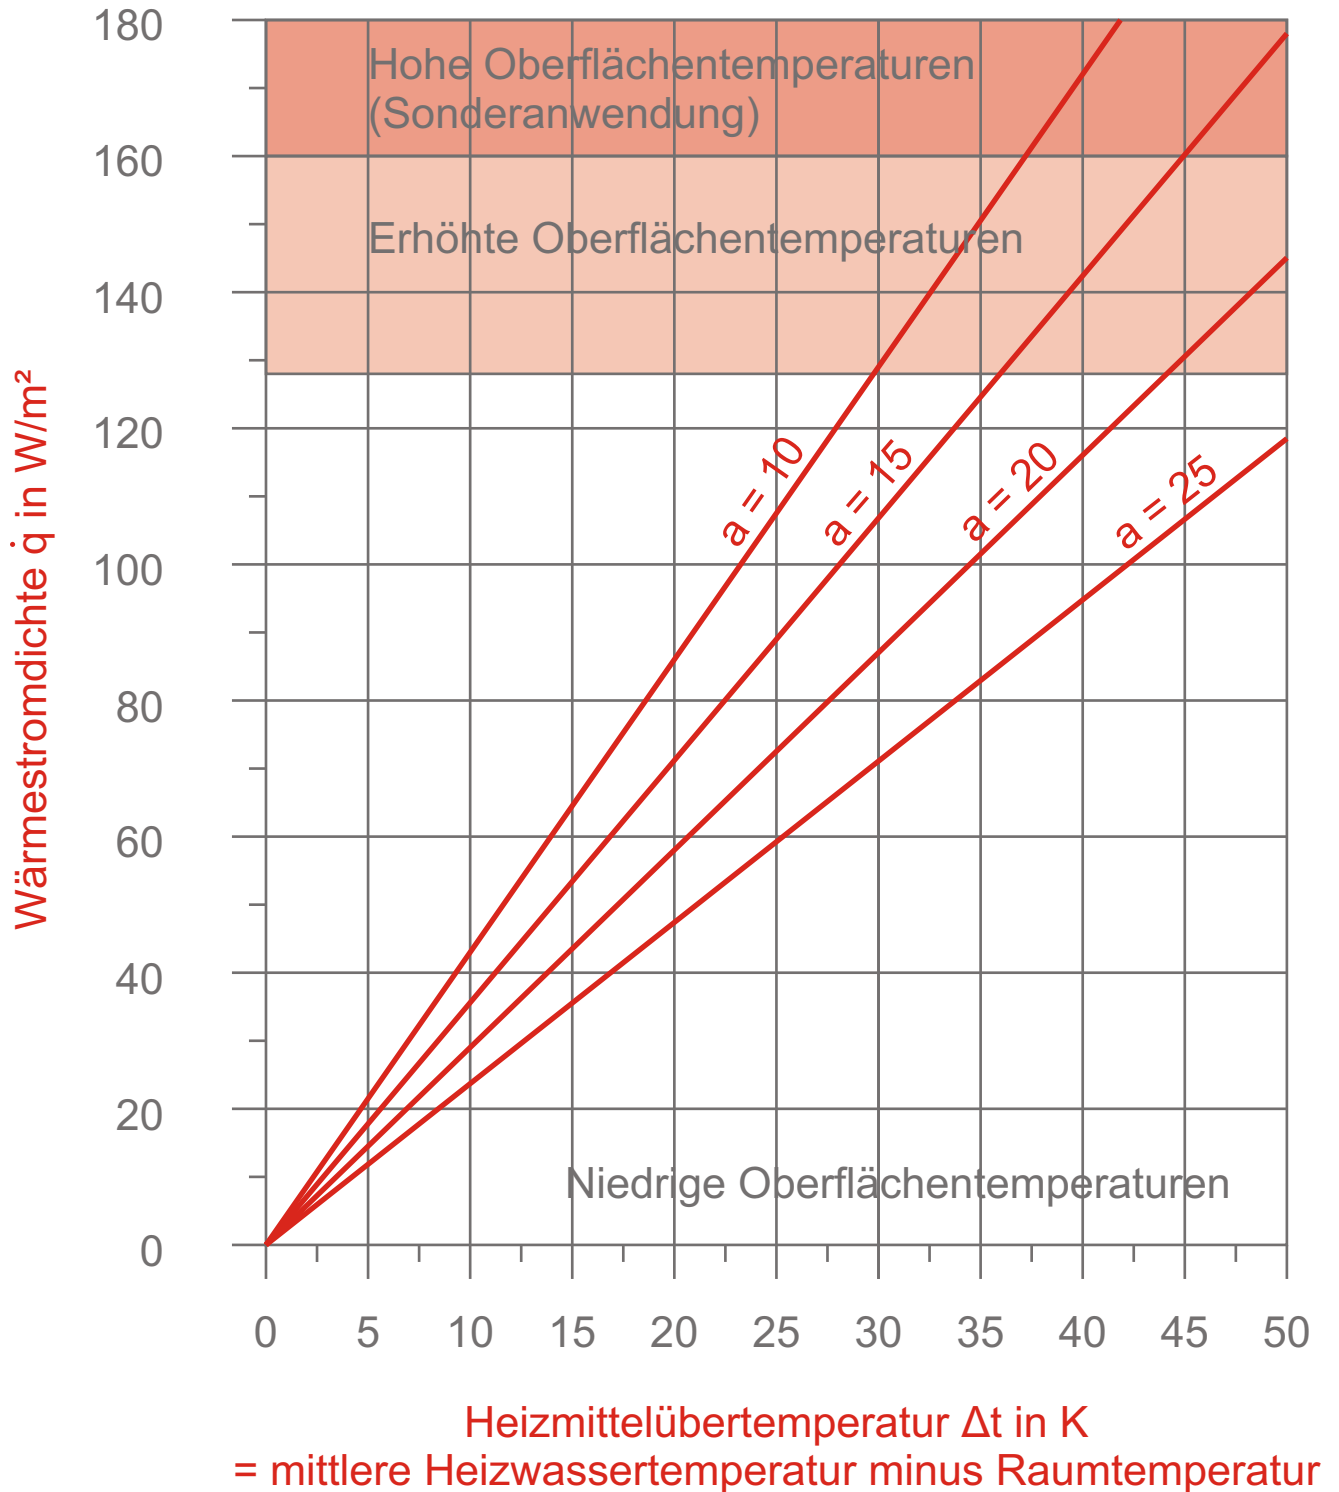

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Wandheizung
gültig für 12 x 0,7 mm ummantelt
Gesamtdicke 30 mm


Diagramm 11 Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$

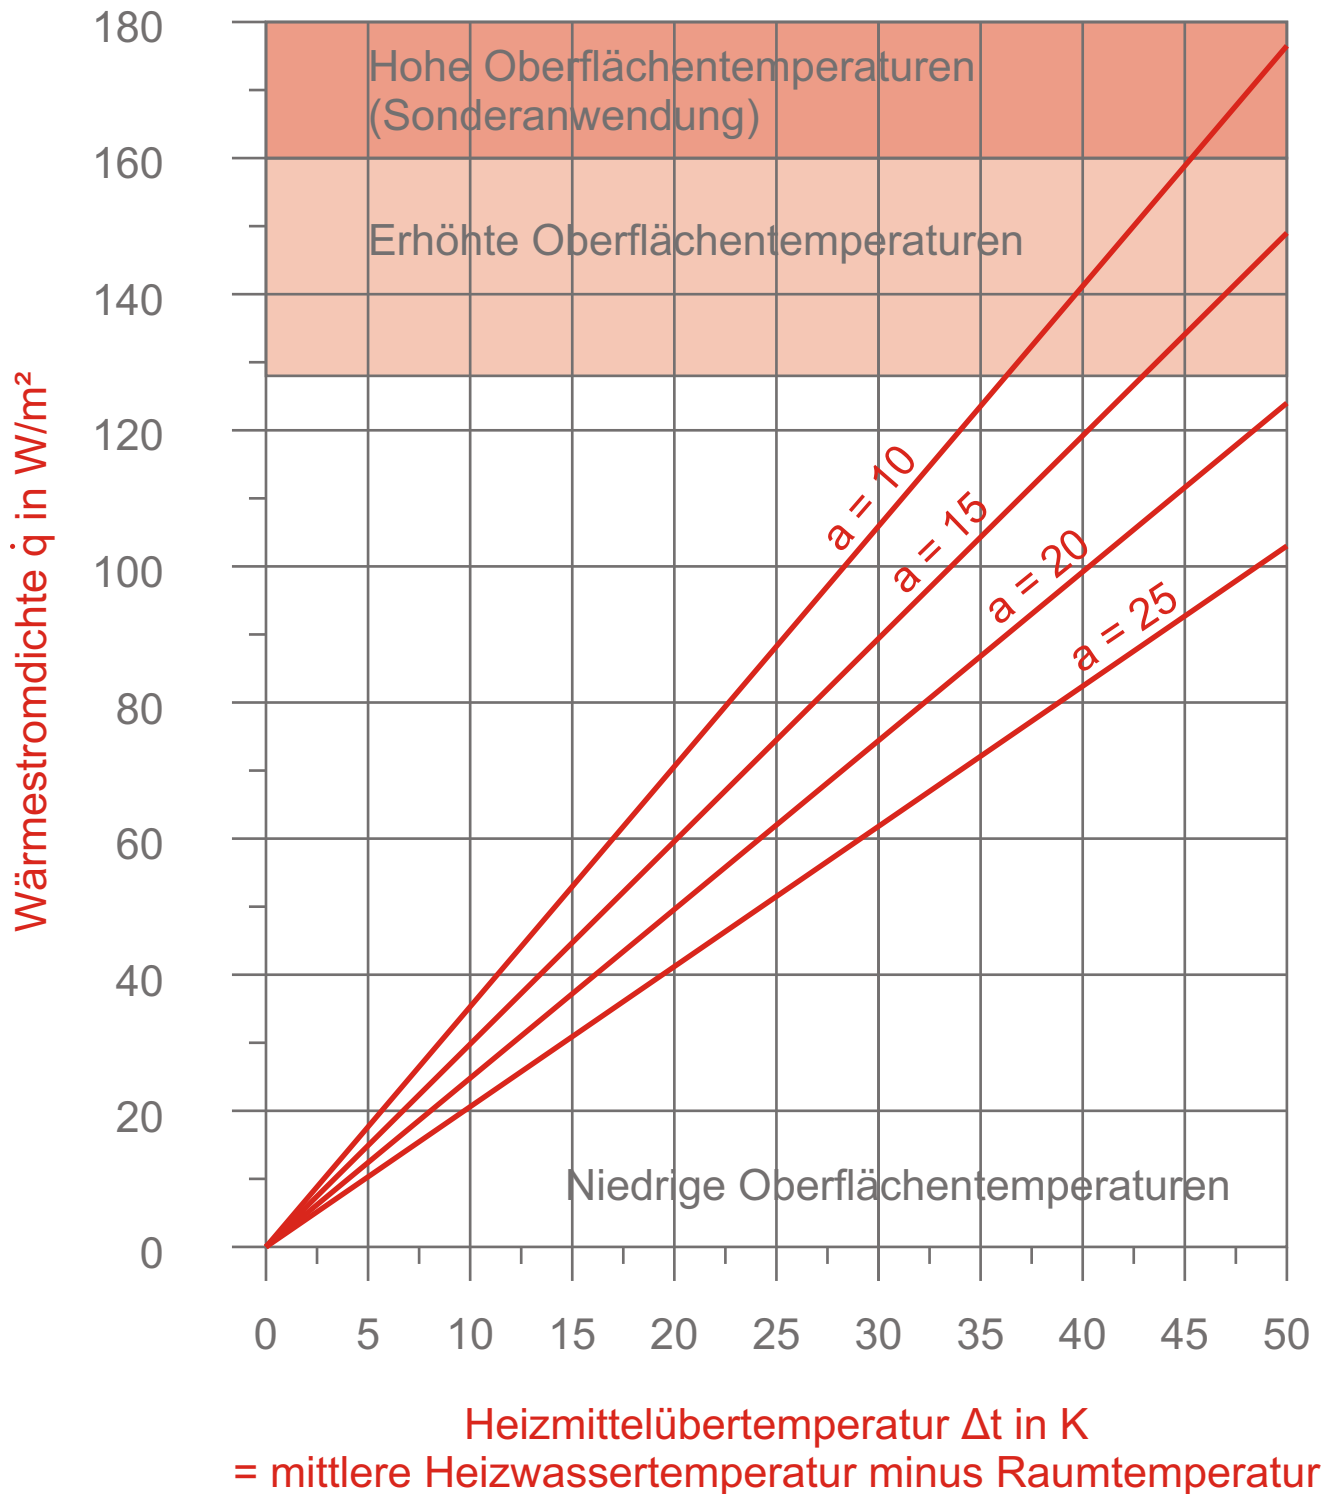

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Wandheizung
gültig für 12 x 0,7 mm ummantelt
Gesamtdicke 30 mm

Diagramm 12


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

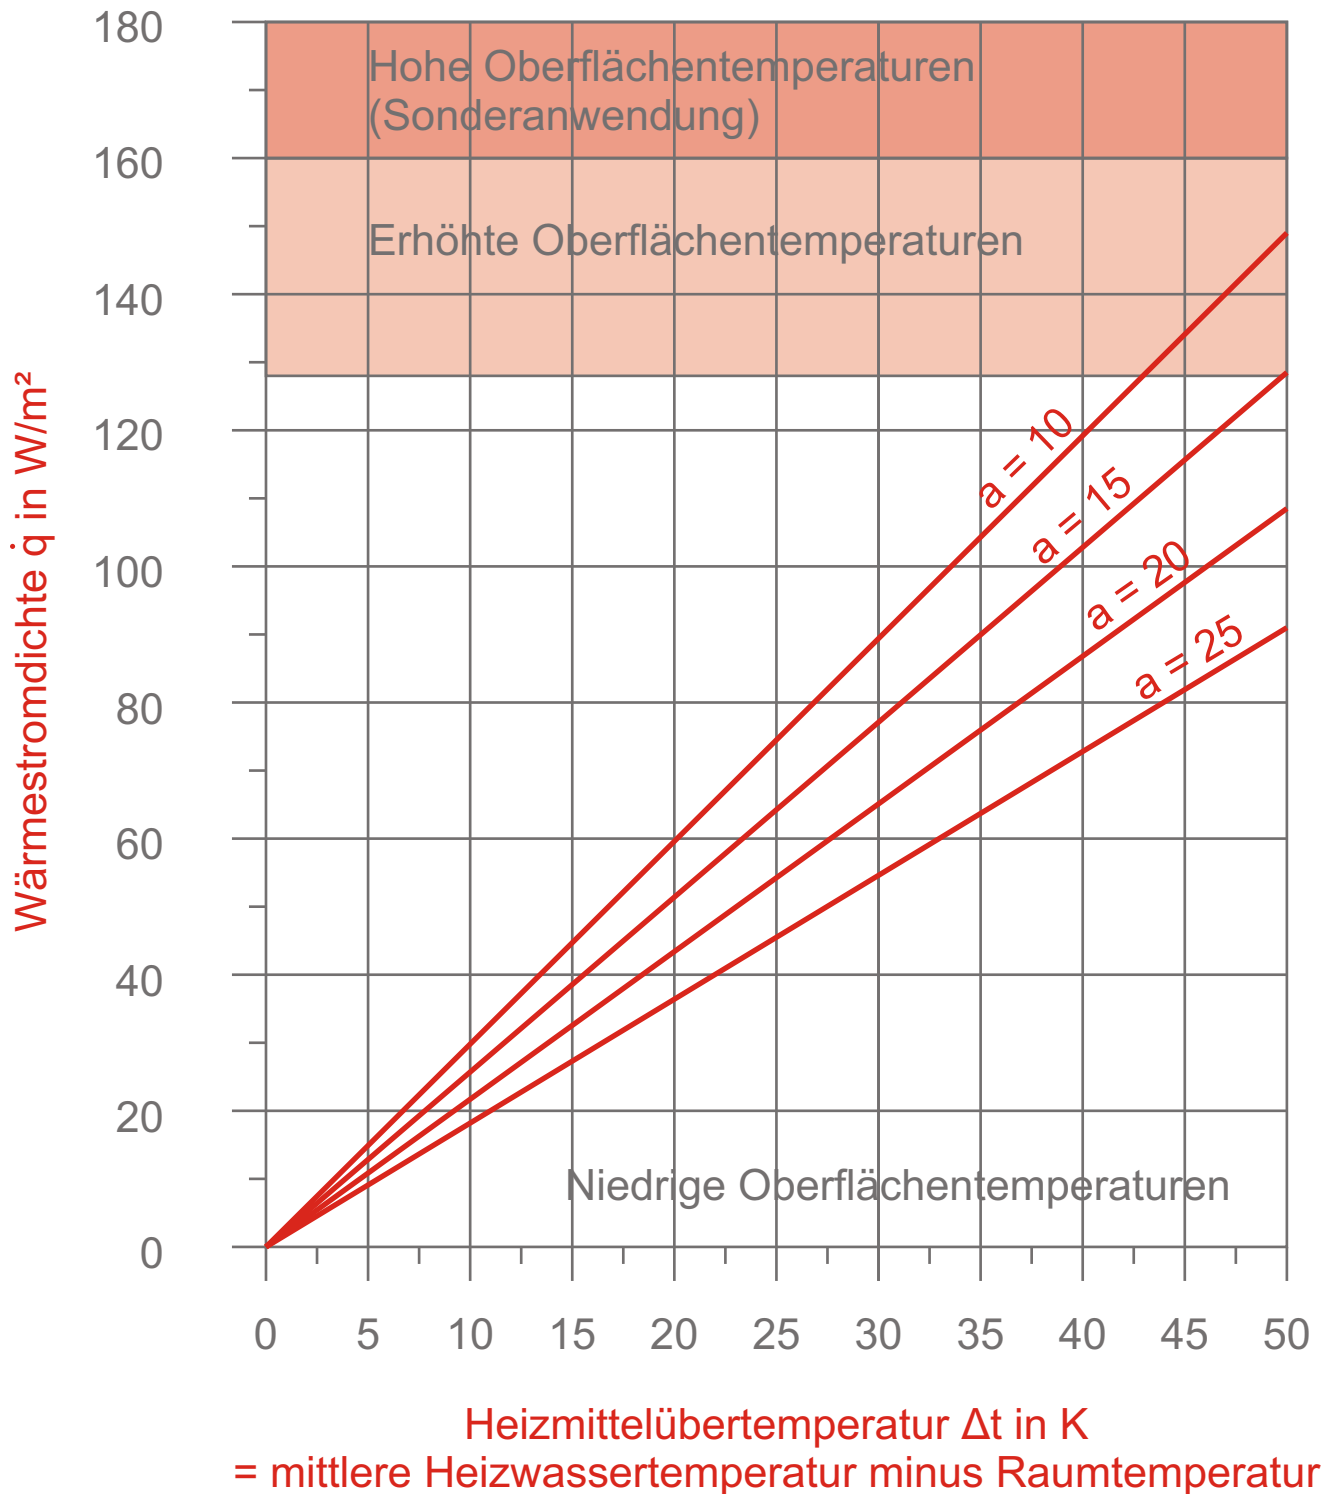

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Trockenestrich-Element 25 mm

Diagramm 13


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$

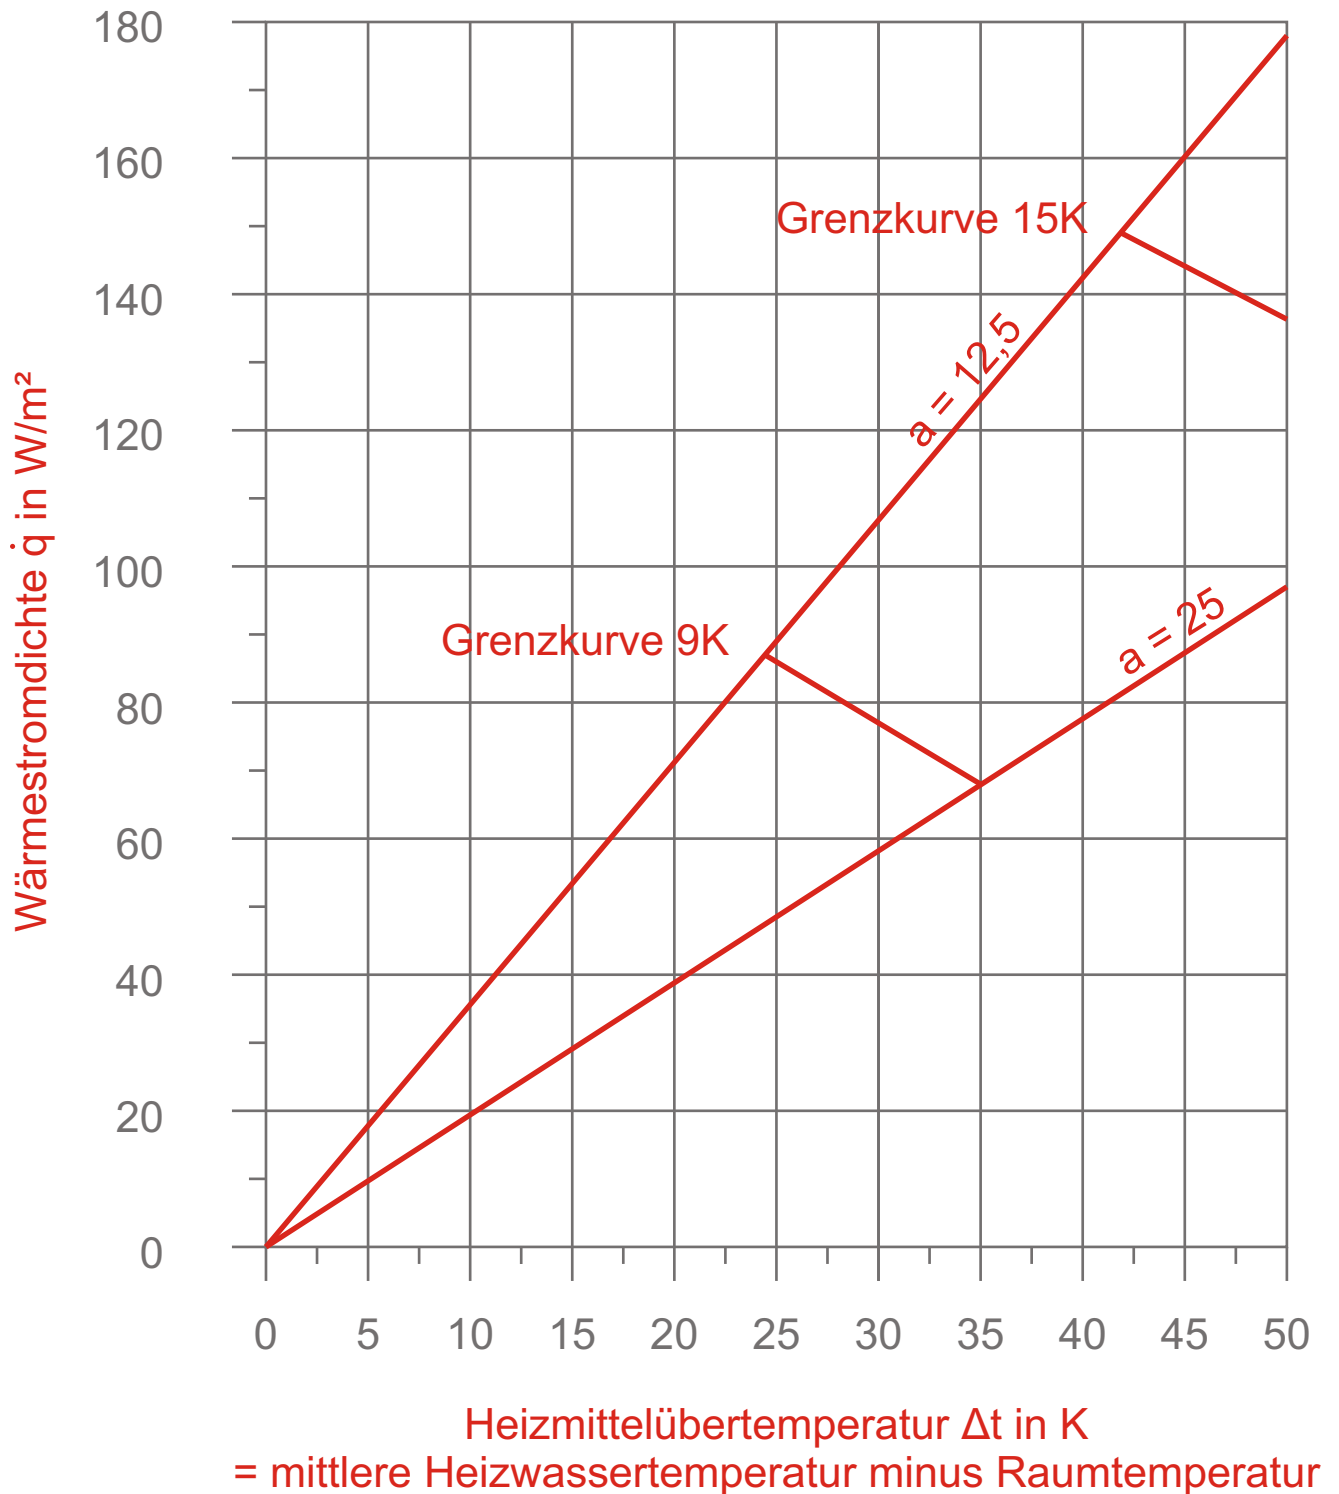

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Trockenestrich-Element 25 mm

Diagramm 14


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$

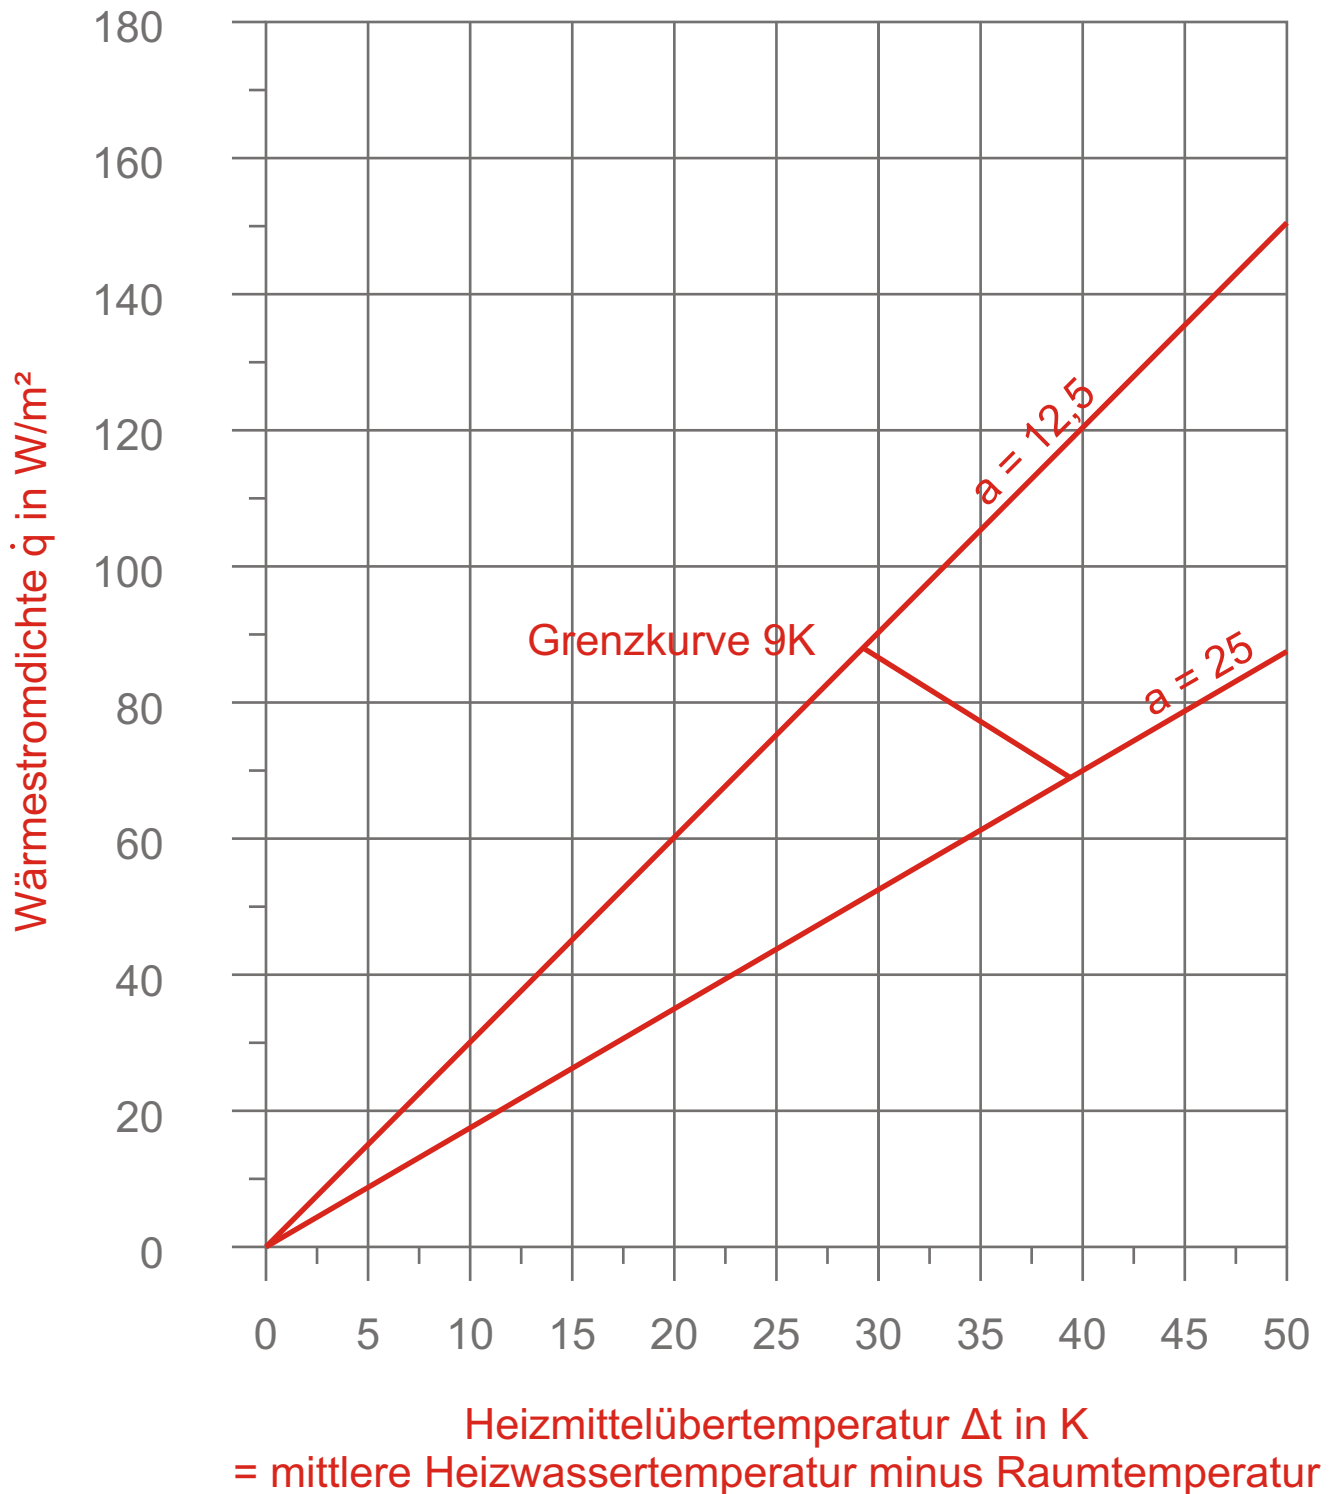

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Trockenestrich-Element 25 mm

Diagramm 15


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$

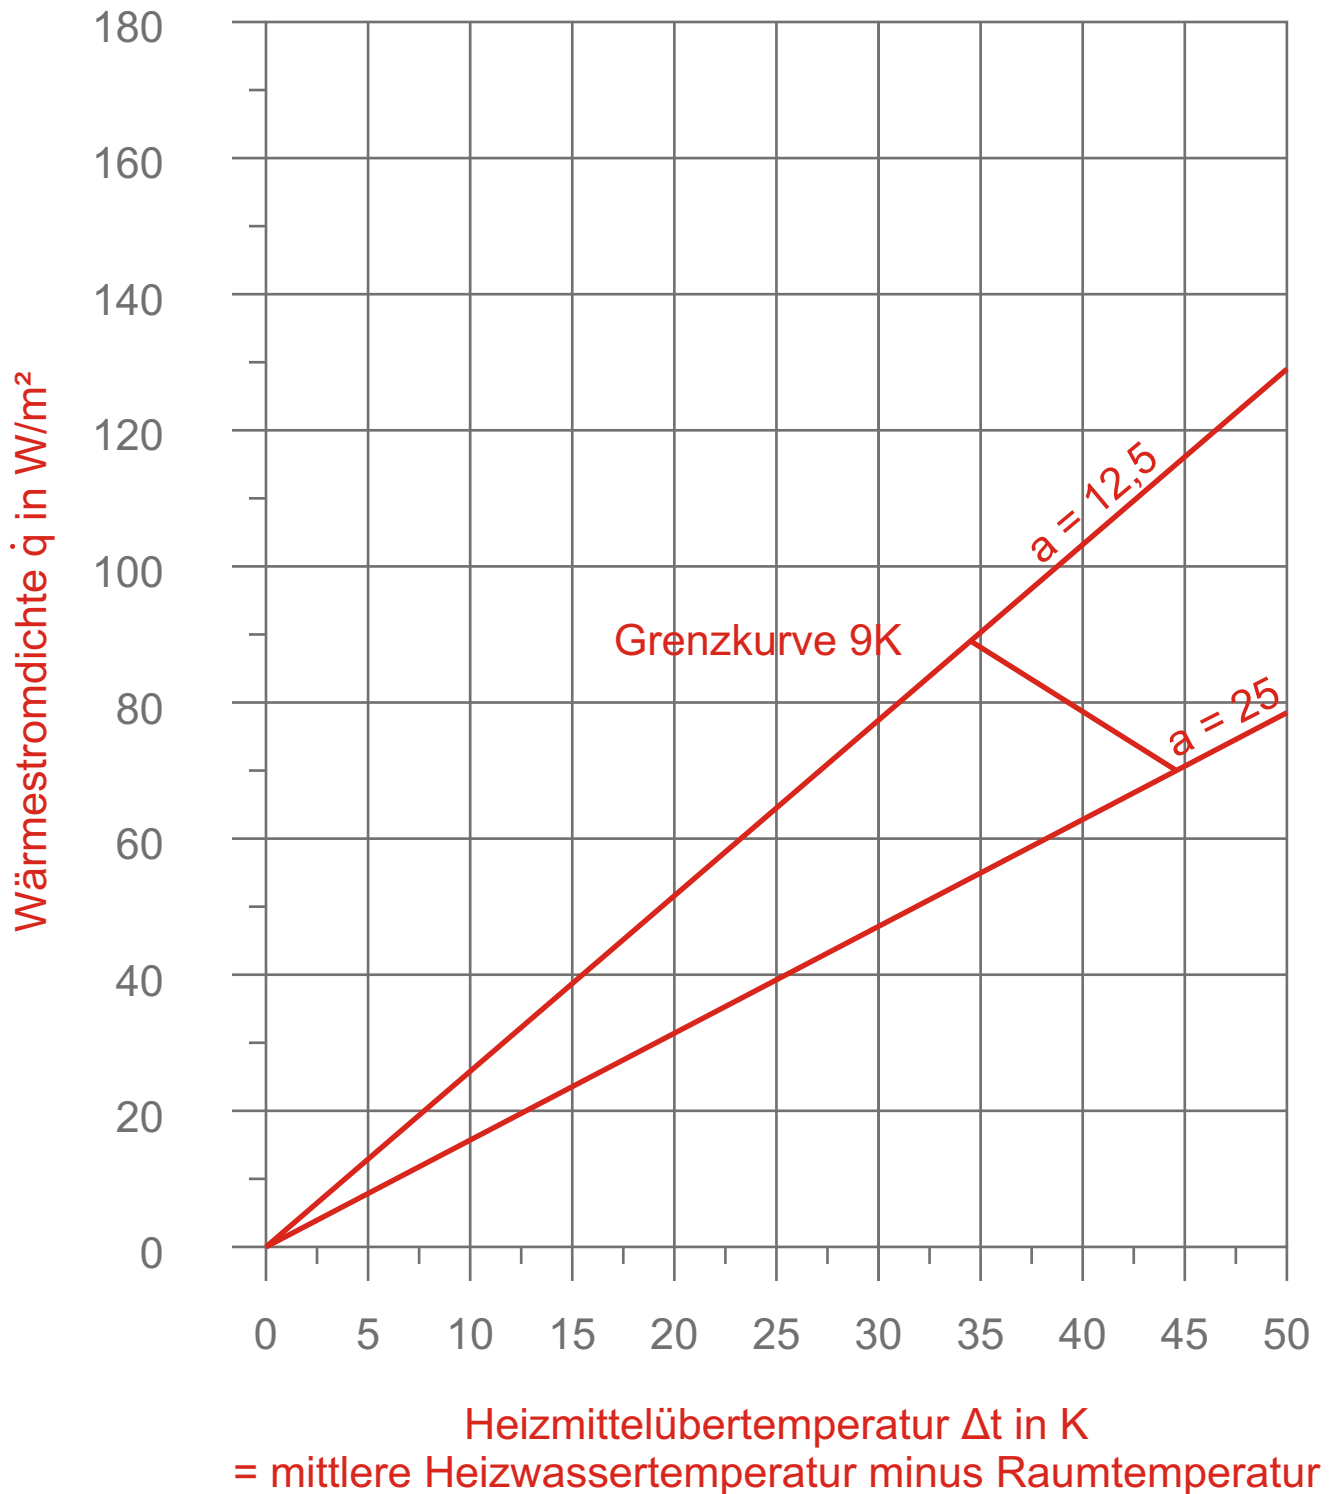

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Trockenestrich-Element 25 mm

Diagramm 16


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

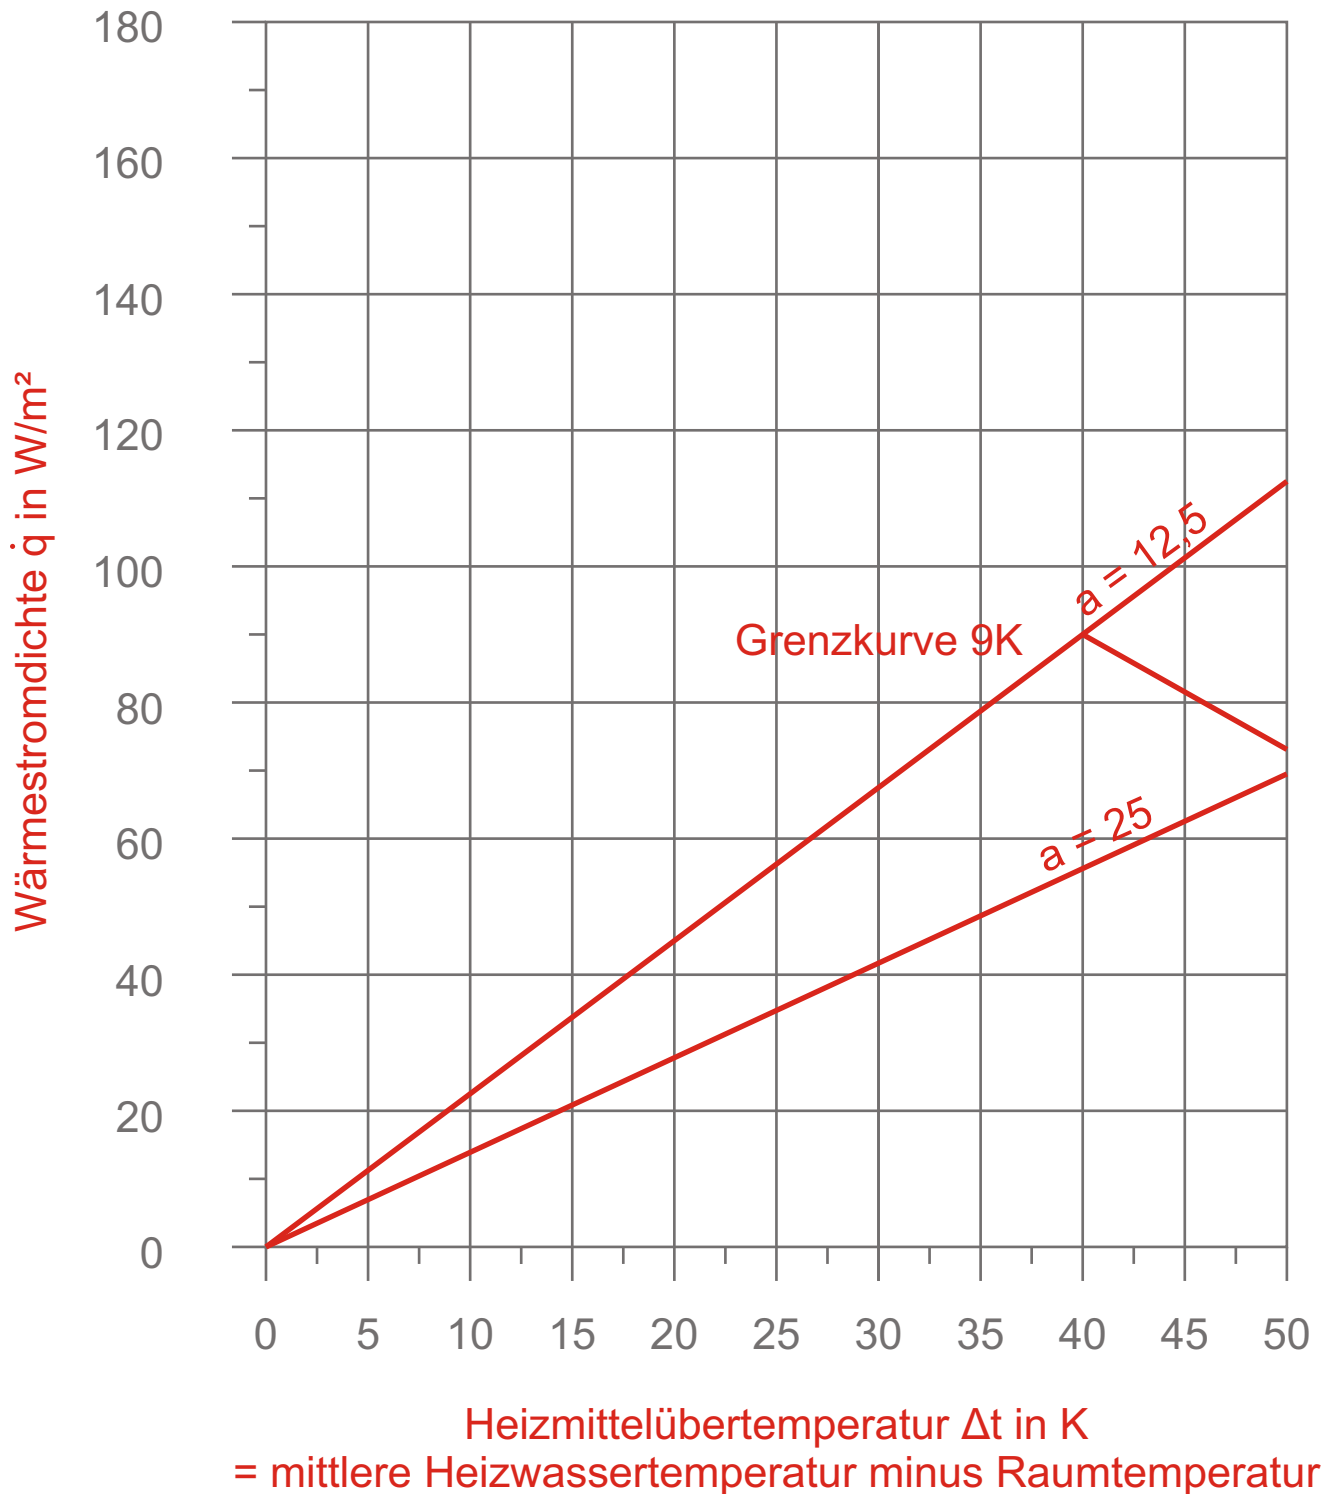

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Calciumsulfatfließestrich 35 mm

Diagramm 17


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,00 \text{ m}^2\text{K/W}$

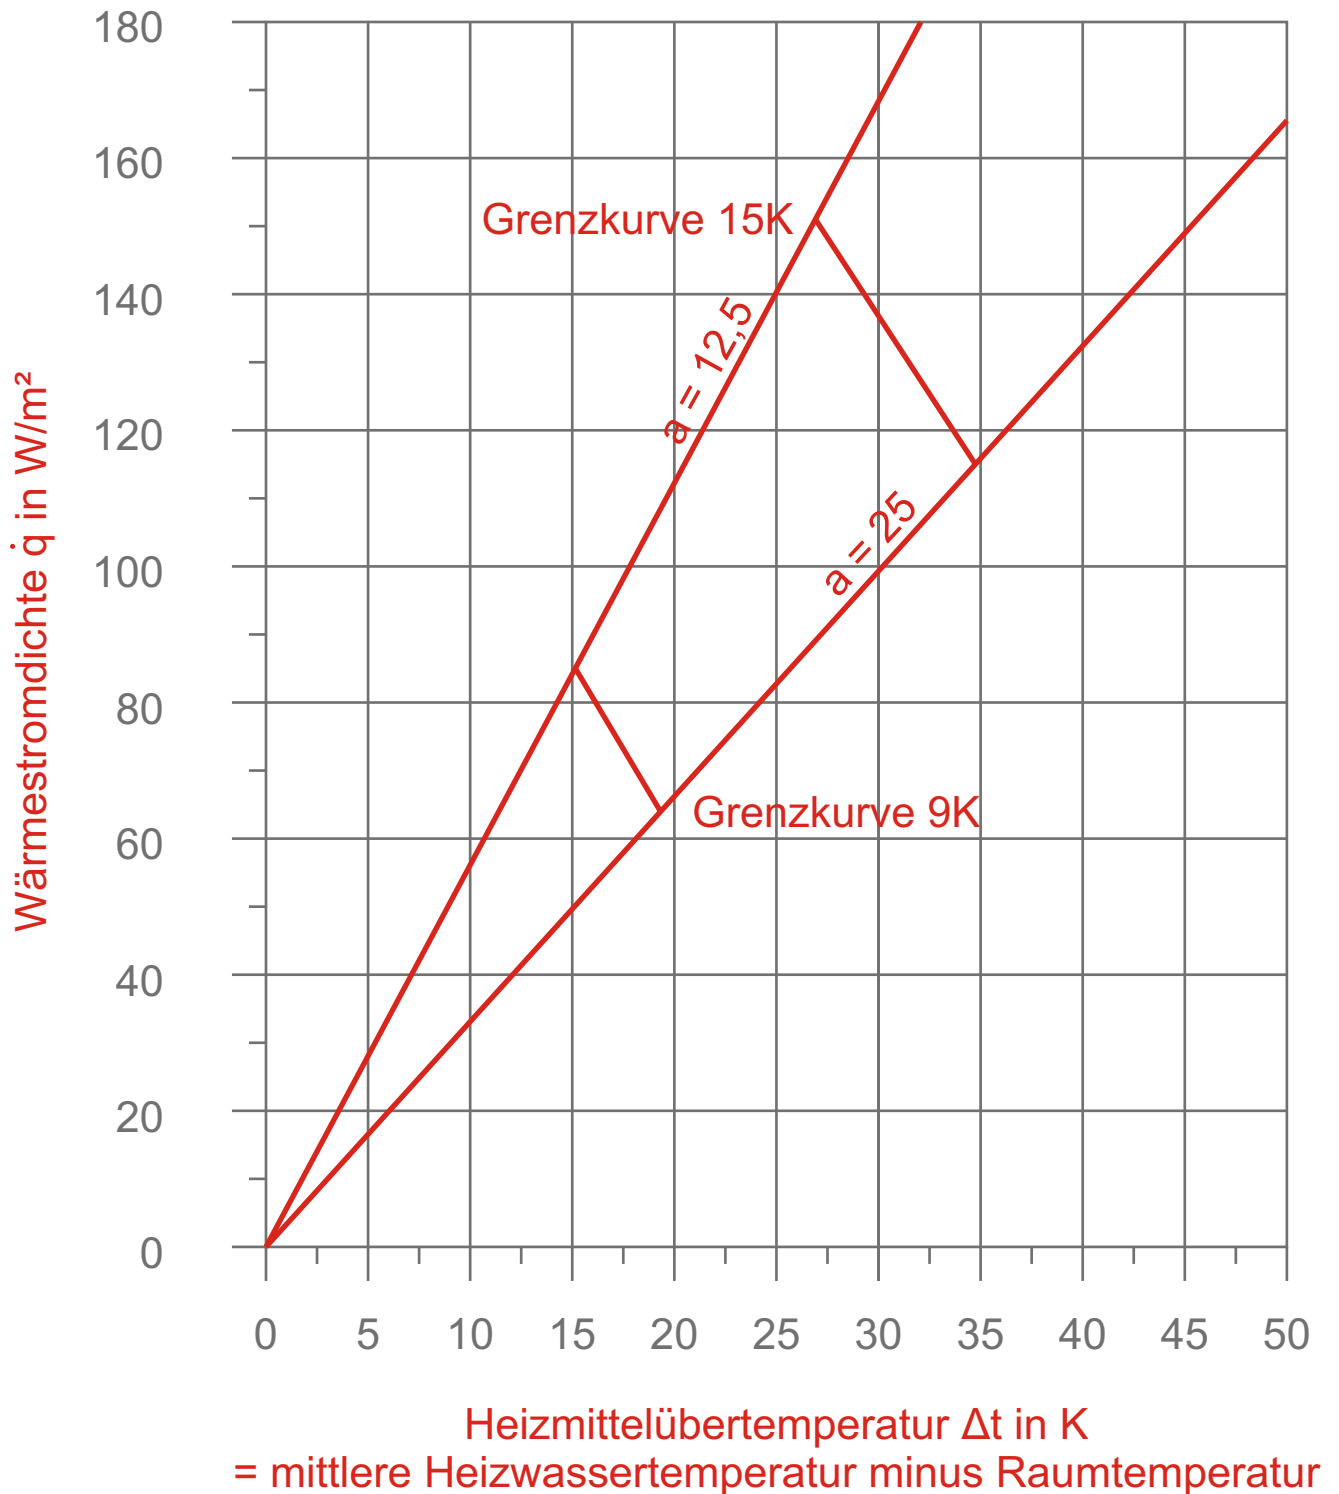

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Calciumsulfatfließestrich 35 mm

Diagramm 18


Oberbelag $R_{\lambda} = 0,05 \text{ m}^2\text{K/W}$

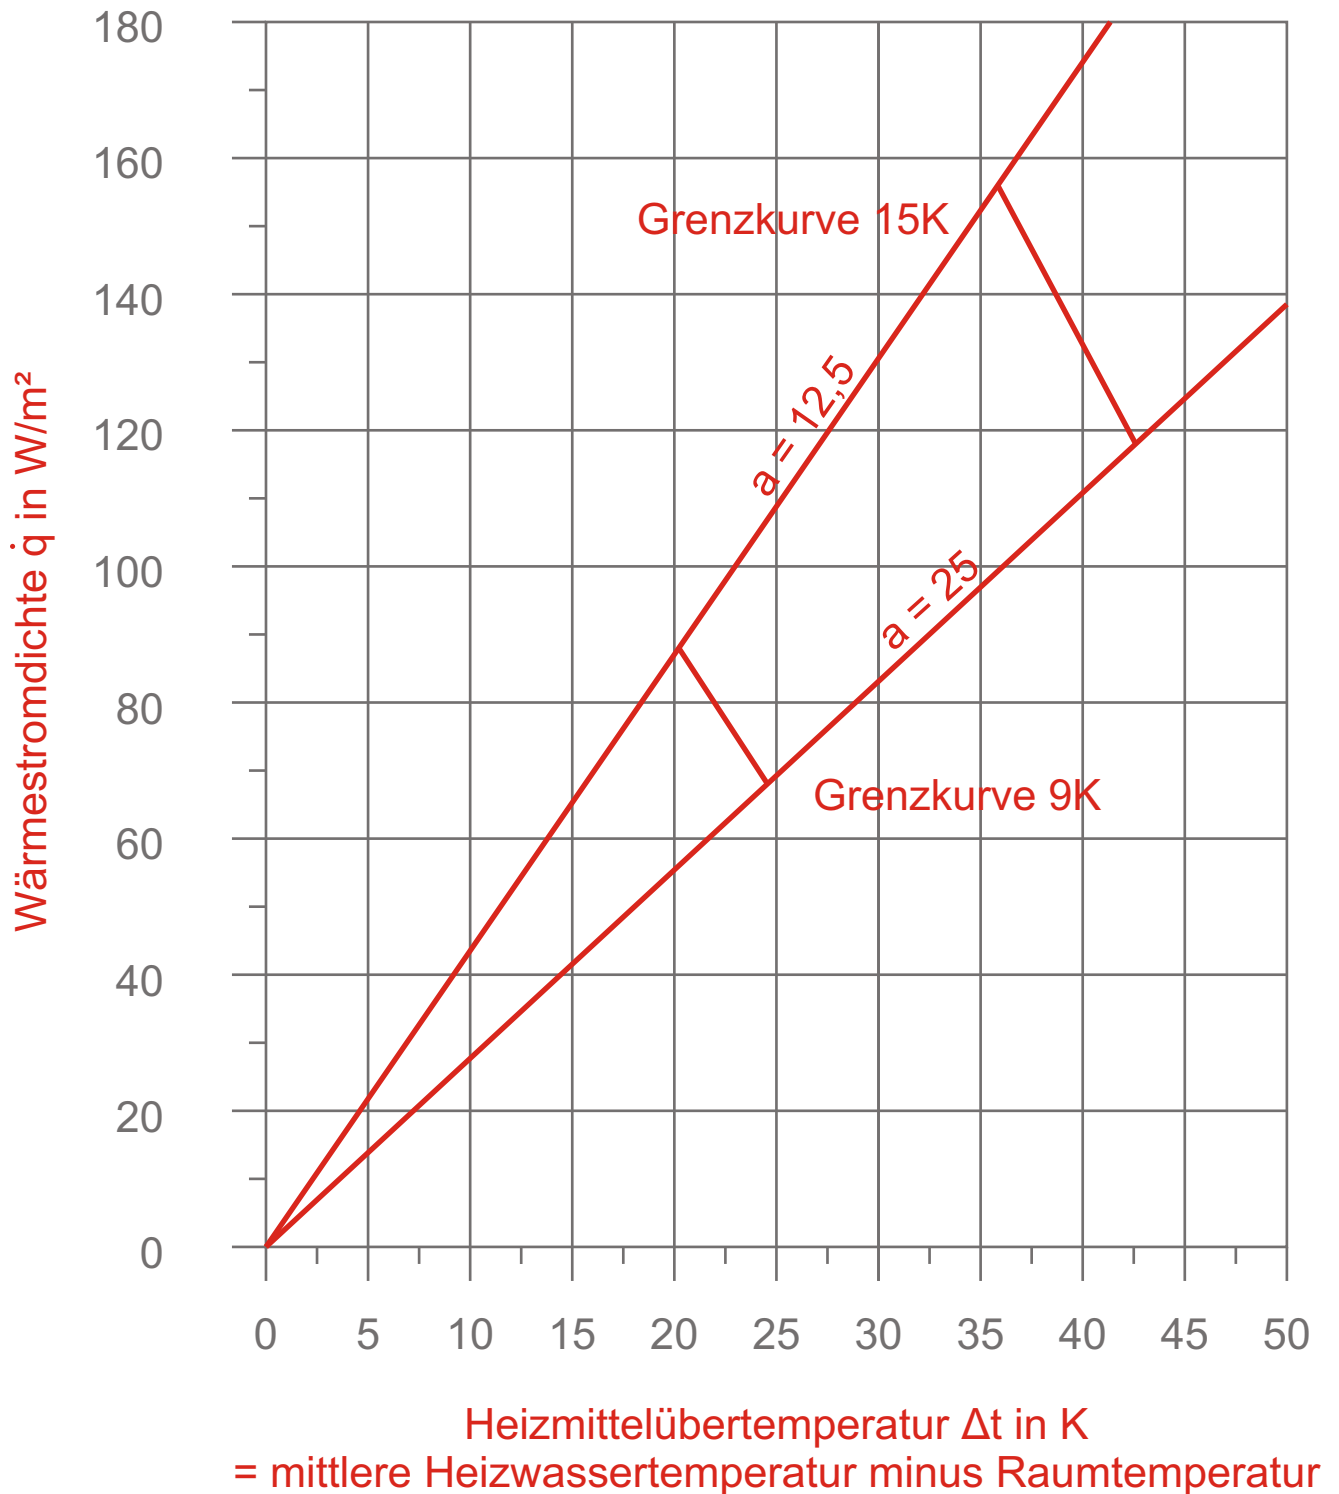

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Calciumsulfatfließestrich 35 mm

Diagramm 19

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,10 \text{ m}^2\text{K/W}$

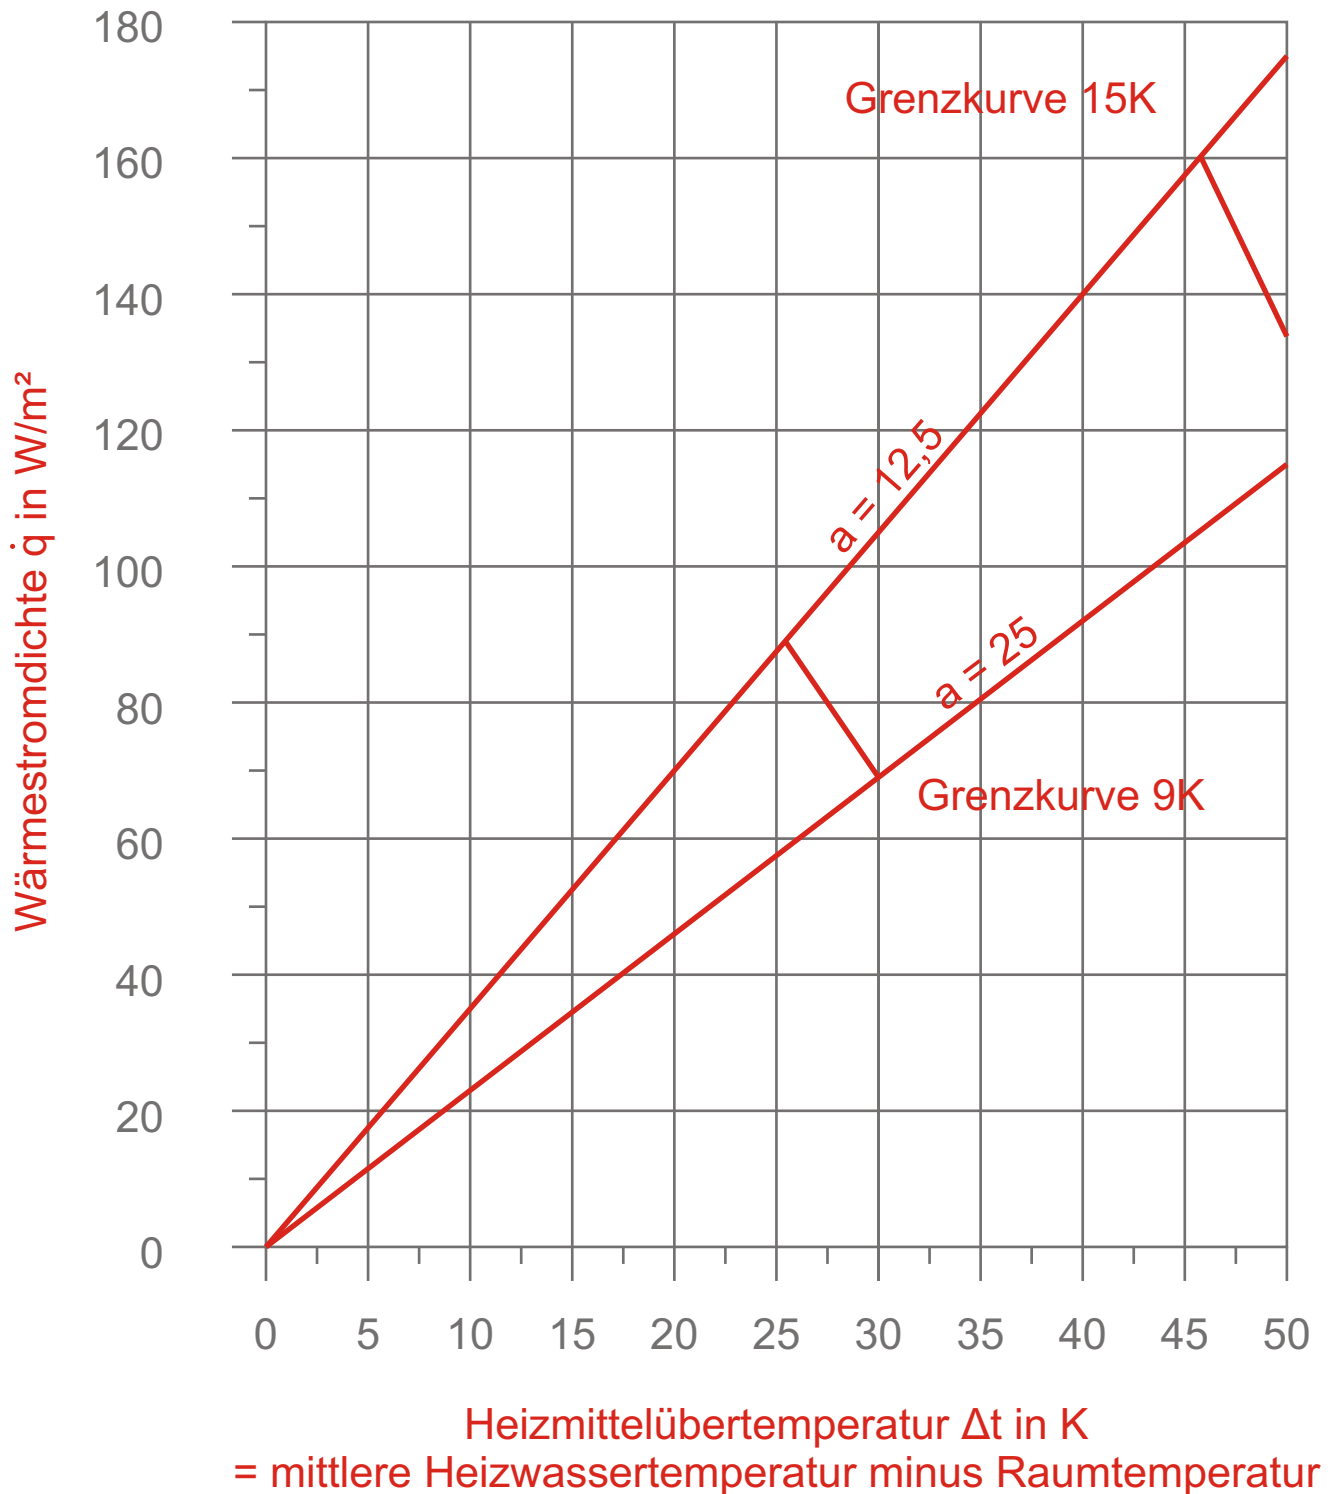

Leistungsdiagramm für **cuprotherm.plus**
Oberbelagsgruppen für Trockenbausystem
gültig für 10 x 0,6 mm ummantelt
Calciumsulfatfließestrich 35 mm

Diagramm 20

Oberbelag $R_{\lambda} = 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$

